


ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (ТИП С КАБЕЛ)

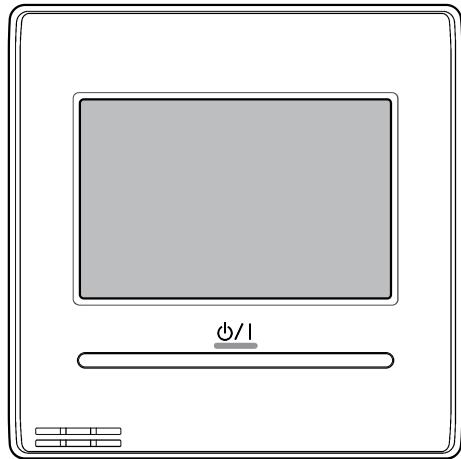

НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

КАБЕЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Запазете този наръчник за бъдещи справки.

Български

UTY-RNRGZ1

UTY-RNRGZ2

UTY-RNRGZ3

НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ЧАСТ №. 9380859673-03

КАБЕЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ

■ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ.....	3
■ ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА	3
1 Терминология.....	3
2 Конфигурация на парола.....	4
3 Наименование на частите	4

1 МОНИТОР

1-1 Монитор.....	5
1-1-1 Екран за режим на монитора	5
1-1-2 Дисплей за статус.....	5
1-1-3 Заключване за деца.....	6
1-1-4 Аварийно спиране	6

2 УПРАВЛЕНИЕ

2-1 Вкл. и Изкл.....	7
2-2 Настройки за работа.....	7
2-2-1 Задаване на режим за работа.....	7
2-2-2 Задаване на температурата	7
2-2-3 Задаване на скорост на вентилатора.....	7

3 НАСТРОЙКА

3-1 Избиране на елементи за настройка.....	8
3-2 Настройка за посоката на въздушния поток ...	8
3-2-1 Вертикална посока на въздушния поток	8
3-2-2 Хоризонтална посока на въздушния поток	8
3-2-3 Индивидуално VT (вертикално) задържане.....	8
3-3 Настройка на таймер	9
3-3-1 Таймер за включване	9
3-3-2 Таймер за изключване	9
3-3-3 Таймер за автоматично изключване.....	10
3-4 Настройка на седмичен таймер (за администратор)	11
3-4-1 Разрешаване на график	11
3-4-2 Настройка на график	11
3-4-3 Настройка за почивен ден	12
3-5 Специална настройка.....	13
3-5-1 Икономия.....	13
3-5-2 Задаване на Автоматично връщане на температурата (за администратор)	13
3-5-3 Настройка на температурен диапазон (за администратор)	14
3-5-4 Антифриз (за администратор).....	14
3-5-5 Настройка на датчик за хора (за администратор)	14
3-5-6 Управление на вентилатор за енергоспестяване (за администратор).....	15
3-6 Настройка на лятно време (лятно часово време) (за администратор)....	15
3-7 Предпочитание (за администратор)	15
3-7-1 Калибриране на панел.....	16
3-7-2 Настройка на подсветка	16
3-7-3 Настройка на контраст.....	17

3-8 Първоначална настройка (за администратор)

3-8-1 Настройка за език.....	17
3-8-2 Настройка на дата	17
3-8-3 Настройка на мерна единица за температура ..	18
3-8-4 Настройка на наименование на R.C. Група	19
3-8-5 Настройка на R.C. датчик	19
3-8-6 Настройка на парола	19
3-8-7 Настройка за показване на елемент	20

3-9 Поддръжка (за администратор)

3-9-1 История за грешки.....	21
3-9-2 Списък със статус на настройка	21
3-9-3 Нулиране на знак за филтър.....	21
3-9-4 Версия	21

4 СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

4-1 Избирами режими (за VRF система).....

4-1-1 Система за задържане на топлината	22
4-1-2 Когато Вътрешен модул е свързан само за охлаждане в системата за запазване на топлина	22
4-1-3 RB връзка с приоритет в системата за запазване на топлина	22
4-1-4 Система за термопомпа	22
4-1-5 Приоритетно свързване на Външен модул в система термопомпа	22

4-2 Екран за потвърждение, когато настройката е завършена.....

4-3 Диапазон на температура, които може да се задава


5 ДРУГИ

5-1 Описание на размерите

5-2 Спецификации

5-3 Код за грешка

Структура на экрана

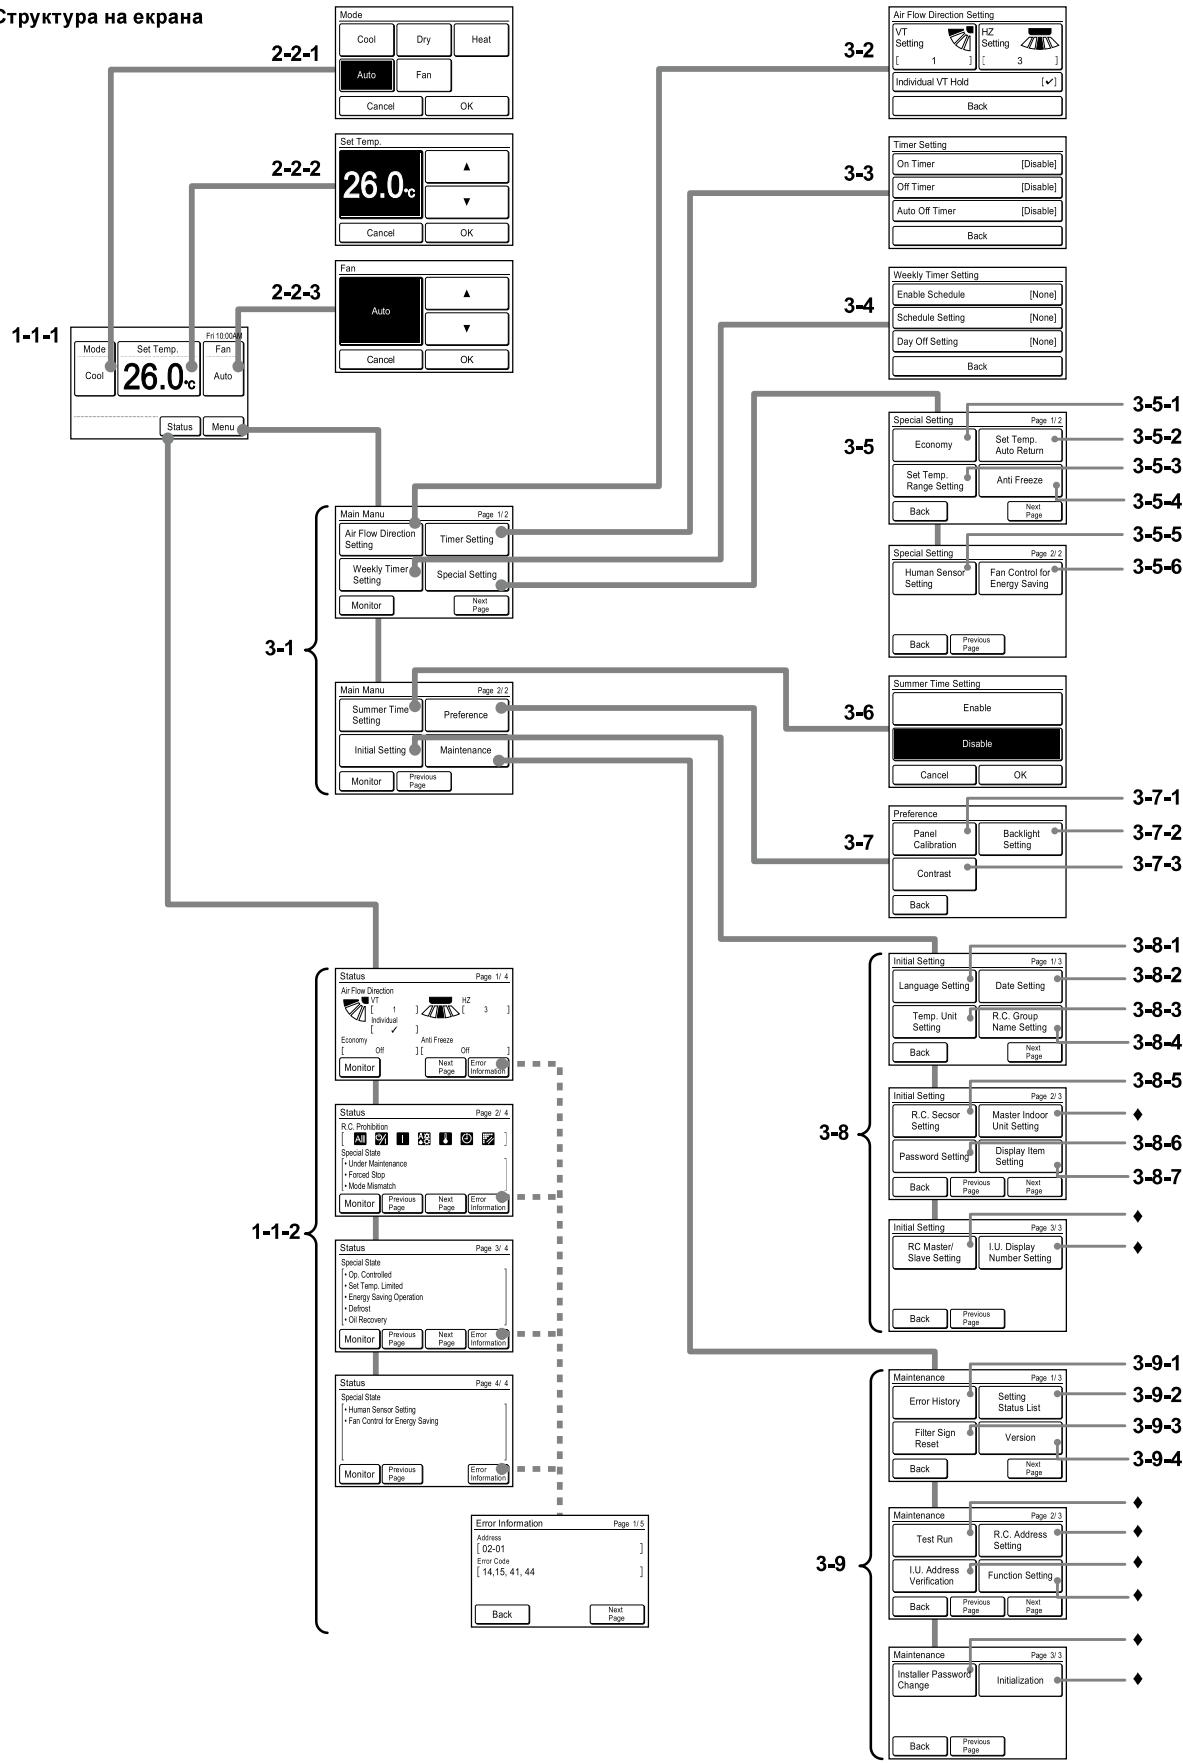

♦:За инсталатор

ВЪВЕДЕНИЕ

■ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- „ПРЕДПАЗНИТЕ МЕРКИ“, посочени в ръководството, съдържат важна информация, относяща се до вашата безопасност. Уверете се, че ги спазвате.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Този знак обозначава процедури, които ако не бъдат изпълнени правилно, могат да доведат до смърт или сериозно нараняване на потребителя. В случай на неизправност (мирис на изгоряло, и т.н.), не забавно спрете работа, изключете електрическия прекъсвач и се консултирайте с оторизиран сервизен персонал. Не поправяйте или модифицирайте повреден кабел сами. Нека оторизиран сервизен персонал го направи. Неправилната работа ще доведе до токов удар или пожар. При преместване се консултирайте с оторизиран сервизен персонал за деинсталациране и инсталиране на този уред. Не докосвайте с мокри ръце. Това може да причини токов удар. Ако деца имат достъп до уреда, вземете предпазни мерки, така че да не могат да стигнат до уреда. Не ремонтирате или модифицирайте самостоятелно. Това може да причини повреда или авария. Не използвайте възпламенени газове в близост до устройството. Това може да причини пожар в резултат на изтичане на газ. Извхвърляйте опаковъчните материали безопасно. Съскайте и изхвърлете пластмасовите опаковъчни торби така, че децата да не могат да си играят с тях. Съществува опасност от задушаване, ако децата си играят с оригиналните пластмасови торби. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или ментални способности, или нямащи опит и познания, освен ако те не са под надзор или инструктирани относно ползването на уреда от лицата, отговорни за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.
-------------------------	--

! ВНИМАНИЕ	Този знак обозначава процедури, които, ако не бъдат изпълнени правилно, могат да доведат до лично нараняване на потребителя или имуществена повреда. Не поставяйте съдове, съдържащи течност, върху този уред. Това ще доведе до нагряване, пожар или токов удар. Не излагайте това устройство директно на вода. Това ще доведе до неприятности, токов удар или прегряване. Не поставяйте електрически устройства в рамките на 1 м (40 инча) от този уред. Това може да причини неизправност или повреда. Не използвайте пламък близо до това устройство и не поставяйте в близост до нагряващ апарат. Това може да причини неизправност. Не докосвайте ключовете с остри предмети. Това ще доведе до нараняване, проблем или токов удар. Не поставяйте предмети в процепите на този уред. Това ще доведе до нараняване, прегряване или токов удар.
-------------------	--

■ ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА

1 Терминология

Terminini, свързани със системата (♦ е за VRF система)

- (a) **VRF система ♦:** VRF (Variable Refrigerant Flow) е голяма мулти система, която ефективно климатизира широко разнообразие от места от големи сгради до частни домове.
- (b) **Друга система:** Мулти или единичен тип климатична система, различна от VRF система.
- (c) **Система за регенериране на топлината ♦:** Вътрешният модул се свързва с външния модул чрез RB елемент в тази система. Налични са RB елементи от единичен тип и 4-системен многопластов тип. Когато дадена RB група вътрешни модули изпълнява операция по охлаждане, друга RB група вътрешни модули може да изпълнява операция по отопление. Моля, вижте (e) за информация за RB групите. Вътрешните модули, свързан към външния модул, без да се преминава през RB модул, са само за охлаждане.
- (d) **Система за термопомпа:** Това е стандартна система. В тази система, вътрешните модули не могат едновременно да изпълняват операция по охлаждане и операция по отопление.
- (e) **RB група [за системата за регенериране на топлина] ♦:** Група от вътрешни модули, свързани към единичен тип RB модул или всяка система многопластов тип RB модул. В RB групата, вътрешните модули не могат едновременно да изпълняват операция по охлаждане и операция по отопление.
- (f) **R.C. Група (Група дистанционно управление):** Това създава група чрез свързване на вътрешните модули с кабела за дистанционното управление. Вътрешният модул, който не е включен в дадена група също представлява R.C. група. Това е минималният модул за работа.
- (g) **Система на хладилен агент:** Това е система, която се състои от вътрешни модули и външни модули, свързани с една и съща тръба за хладилен агент.
- (h) **Система ♦:** Това са 1, 2 или повече охлаждащи системи, свързани с един и същ предавател кабел.
- (i) **Централно управление ♦:** Централното дистанционно управление може да управлява няколко R.C. Групи. Има системно устройство за управление, устройство за управление със сензорен панел и централно дистанционно управление.
- (j) **Стандартно дистанционно управление:** Стандартното дистанционно управление може да управлява само 1 R.C. група. Това устройство съответства на това. Това устройство не може да се използва заедно с 3-кабелен тип кабелно дистанционно управление. Безжично дистанционно управление може да се използва заедно с това устройство.
- (k) **Custom Auto:** Задайте температурата на охлаждане и температурата на отопление. По време на режим на работа Custom Auto, когато температурата в помещението надвиши зададената температура на охлаждане, започва да се извършва операция по охлаждане, а когато температурата в помещението падне под зададената температура за отопление, започва да се извършва операция по отопление. (Това може да се използва само, когато е валидна настройката на вътрешния модул, съвместима с тази функция.)
- (l) **Зона на нечувствителност:** Зоната на нечувствителност е минималната стойност на разликата между зададената температура за охлаждане и зададената температура за отопление (= зададена температура за охлаждане - зададена температура за отопление) в режим Custom Auto. Разликата между зададените температури за охлаждане и отопление в режим Custom Auto не може да бъде

по-малка от зоната на нечувствителност. Зоната на нечувствителност се задава във вътрешните модули. За да промените това, консултирайте се с оторизиран сервизен персонал.

Термини, свързани с адреса

- (m) Адрес на вътрешен модул ♦:
Това е ID, индивидуално определено за всеки вътрешен модул.
- (n) Адрес на дистанционно управление:
Това е индивидуално зададен ID, отделно от адреса на вътрешния модул за вътрешния модул, който създава R.C. Група.

2 Конфигурация на парола


Това устройство може да задава следните 2 вида пароли:

- (a) Парола
Това е парола за администратор. Парола се изисква от настройката, която изисква управление. За описание на настройка парола и промяна, вижте [3. НАСТРОЙКА] → [3-8 Първоначална настройка] → [3-8-6 Настройка за парола].
- (b) Инсталатор на парола
Тази парола се изисква за важни настройки при инсталиране.

Забележка

Ако забравите своята парола, свържете се с вашия местен дилър.

3 Наименование на частите

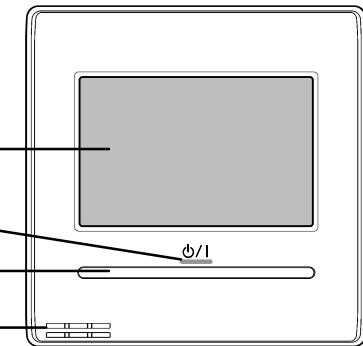


- (a) Дисплей със сензорен панел
- Когато екранът се докосне или се натисне бутона Вкл./Изкл., като подсветката е зададена на Разрешена, подсветката се включва. Подсветката се изключва 30 или 60 секунди след последното действие. Когато подсветката е зададена на Забранена, тя не се включва. За описание на настройката на подсветката, вижте [3 НАСТРОЙКА] → [3-7 Предпочтение] → [3-7-2 Настройка за подсветка].
 - Докоснете леко сензорния панел с върха на пръстите си. Може да се използва и електронен писец, който се предлага в търговската мрежа. Ако се натисне с твърде много сила или се работи с пръчка, молив или химикала и др., дисплеят може да се надраска или повреди.
 - Не докосвате 2 или повече места едновременно. Не може да се извърши правилна операция.
 - При почистване на сензорния дисплей, настройката за заключване за деца предотвратява неправилна работа. (Вижте [1 МОНИТОР] → [1-1 Монитор] → [1-1-3 Заключване за деца].) При почистване не използвайте препарат или спирт, разредител за боя и др. Това ще доведе до инциденти или загуба на външния вид.
- (b) LED лампа (Индикатор за мощност)
Светва, когато вътрешният модул работи. Премигва, когато се открие грешка.
- (c) Бутона Вкл./Изкл.
- (d) Датчик за температура в помещението (вътрешен)
За да се използва този датчик е необходима настройка. Вижте [3 НАСТРОЙКА] → [3-8 Първоначална настройка] → [3-8-5 Настройка на R.C. датчик].

1 МОНИТОР

1-1 Монитор

1-1-1 Екран за режим на монитора

Екранът за режим на монитора е началният экран на това устройство.

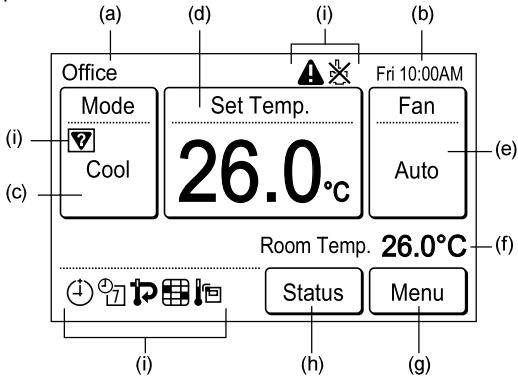

- (a) Наименование на R.C. група:
Наименование на групата дистанционно управление, към която е свързано това устройство. Вижте [3 НАСТРОЙКА] → [3-8 Първоначална настройка] → [3-8-4 Настройка на име на R.C. група].
- (b) Часовник:
Вижте [3 НАСТРОЙКА] → [3-8 Първоначална настройка] → [3-8-2 Настройка на дата].
- (c) Mode:
Когато това се докосне, дисплеят превключва към екрана за „Mode“. Вижте [2 УПРАВЛЕНИЕ] → [2-2 Настройки за работа] → [2-2-1 Задаване на режим за работа].
- (d) Set temp.:
Когато това се докосне, дисплеят превключва към екрана за настройка на температурата. Вижте [2 УПРАВЛЕНИЕ] → [2-2 Настройки за работа] → [2-2-2 Задаване на температурата].
- Когато зададеният режимът на работа е [Custom Auto], зададената температура се показва за охлаждане и отопление.
-
- (e) Fan:
Когато това се докосне, дисплеят превключва към екрана за настройка на скоростта на вентилатора. Вижте [2 УПРАВЛЕНИЕ] → [2-2 Настройки за работа] → [2-2-3 Задаване на скорост на вентилатора].
- (f) Room temp.:
Показва се температурата на околната среда, засечена от устройството. Вижте [3 НАСТРОЙКА] → [3-8 Първоначална настройка] → [3-8-7 Настройка за показване на елемент].
- (g) Menu:
Когато това се докосне, дисплеят превключва към екрана за „Menu“. Вижте [3 НАСТРОЙКА].
- (h) Status:
Когато това се докосне, дисплеят превключва към екрана за „Status“. Вижте [1-1-2 Дисплей за статус].
- (i) Икони за статус:
⚠ Възникнала грешка. Вижте [1-1-2 Дисплей за статус] → < Екран за информация за грешката >.
☒ Работата на това устройство е забранена от централното устройство за управление. Вижте [1-1-2 Дисплей за статус].

☒ Несъвпадение на режим. Избран е режим, който не може да работи едновременно. Вижте [1-1-2 Дисплей за статус].

⌚ Зададени са Таймер за включване, Таймер за изключване или Таймер за автоматично изключване. Вижте [3 НАСТРОЙКА] → [3-3 Настройка на таймер].

⌚ Седмичният таймер е настроен. Вижте [3 НАСТРОЙКА] → [3-4 Настройка на седмичен таймер].

ⓘ Настройката за автоматично връщане на зададена температура е направена. Вижте [3 НАСТРОЙКА] → [3-5 Специална настройка] → [3-5-2 Задаване на Автоматично връщане на температурата].

ⓘ Показва, че е време за почистване на филтьра. Вижте [3 НАСТРОЙКА] → [3-9 Поддръжка] → [3-9-3 Нулиране на знак за филтър].


ⓘ Използва се датчикът за температура за това устройство. Вижте [3 НАСТРОЙКА] → [3-8 Първоначална настройка] → [3-8-5 Настройка на R.C. датчик].

За дисплей на екран, различен от китайски език, този продукт използва Bitmap шрифт, създаден и разработен от Ricoh Company, Ltd.

1-1-2 Дисплей за статус

Показва се статус на настройката на дистанционното управление и вътрешния модул.


Докоснете [Status] на екрана за режим на монитора. Показва се екран „Status“.



Екранът „Status“ има 2, 3 или 4 страници, които се превключват чрез докосване на [Next Page] или [Previous Page]. Когато се докосне [Monitor], дисплеят се връща към екрана за режим на монитора.

(*: Елементи, които вътрешният модул не поддържа, не се показват.)

< Страница 1 >



• Air Flow Direction*:

Показва се настройката за посока на въздушния поток. Настройката ще се появи само за вътрешни модули, които могат да настройват посоки на въздушен поток. „Individual“ се показва само, когато това дистанционно управление е свързано към вътрешен модул, който поддържа съответната функция. Когато настройката е извършена се появява [✓]. Вижте [3 Настройка] → [3-2 Настройка за посока на въздушния поток] → [3-2-3 Индивидуално VT (вертикално) задържане].


• Economy:

Показва се настройката за ВКЛ. или ИЗКЛ. на икономия.

• Anti Freeze *:

ON или OFF на настройката на антифриз се показва.


< Страница 2 >




- R.C. Prohibition (Забрана дистанционно управление):
Функциите, чията работа от това устройство и безжично тип дистанционно управление се забранява от централното устройство за управление, са показани като икони.
Съдържанието на всяка икона е както следва:



Когато се опитвате да управлявате или задавате забранената функция, показва се следният екран и операцията или настройката е невъзможна. Когато е докоснат [Close], дисплеят се връща към екрана преди операцията да е извършена.



< Страница 2 (до 3 или 4) >

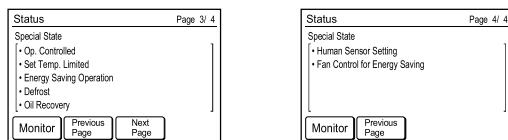

- Special State (Страница 2, 3 или 4)

Показва се статусът на вътрешния модул. Когато съдържанието, което ще се показва, надвиши 3, то се показва на следващата страница (Страница 3 или 4). Съдържанието на статуса е следното:

(Показват се само елементи, които вътрешният модул поддържа или работещи елементи.)

Under Maintenance:

Извършва се преглед на вътрешния модул. През това време работата на вътрешния модул е спряна.

Forced Stop:

Вътрешният модул е спрян принудително от външен вход.

Mode Mismatch:

Режим, който не може да работи едновременно с главния вътрешен модул или е зададен друг работещ вътрешен модул в една и съща RB група система за възстановяване на топлина или е в същата система на хладилен агент на термопомпата. В този случай, тъй като режимът се превключва в режим на вентилатор преминете към режим, който може да се управлява едновременно. Обърнете се към [4 СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ] → [4-1 Избирами режими] за режимите, които могат да се задействат едновременно.

Operation Controlled:

Това съдържание се показва при подчинения вътрешен модул, когато главният вътрешен модул е зададен в системата на хладилния агент или RB група, към която е свързано това устройство. Когато не е зададен главен вътрешен модул, това показва, че вече има друг работещ вътрешен модул. Може да се избира само режим, зададен от главния вътрешен модул или режим, който може да работи едновременно с друг работещ вътрешен модул. Вижте [4. СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ] за режимите, които могат да работят едновременно.

Set Temp. Limited:

Настройката на температурата за вътрешния модул е ограничена от централното устройство за управление.

Energy Saving Operation:

Енергоспестяването се задава от енергийния ръководител за устройството за управление на системата.

Defrost:

При операция по отопление, външният модул извършва операция по размразяване. През това време вентилаторът на вътрешния модул е спрян.

Oil Recovery:
Външният модул извършва операция по възстановяване на маслото. През това време вентилаторът на вътрешния модул може да бъде спрян.

Human Sensor Setting:


Тази функция е разрешена. Вижте [3 НАСТРОЙКА] → [3-5 Специална настройка] → [3-5-5 Настройка на датчик за хора].

Fan Control for Energy Saving:

Тази функция е разрешена. Вижте [3 НАСТРОЙКА] → [3-5 Специална настройка] → [3-5-6 Управление на вентилатор за енергоспестяване].


< Екран за информация за грешка >

[Error Information] се показва само когато има история за грешка. Когато се докосне [Error Information], дисплеят се превключва към екран „Error Information“. Вижте [5-3 Код за грешка] за грешките.

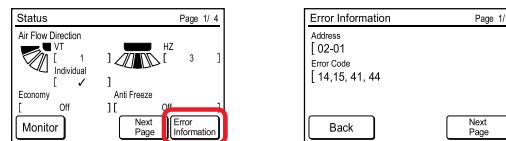


1-1-3 Заключване за деца

Когато този екран се покаже при докосване на екрана за режим на монитора, устройството е заключено за защита от деца.




- Задаване/нулиране на заключване за защита от деца:
Натиснете бутона Вкл./Изкл. за 4 секунди или повече като докосвате област извън секцията за работа на екрана за режим на монитора (без реакция дори ако се докосне). Задаване/нулиране може да се извърши дори когато вътрешният модул е спрян. Настройката не може да се извърши при екран, различни от екрана за режим на монитора.

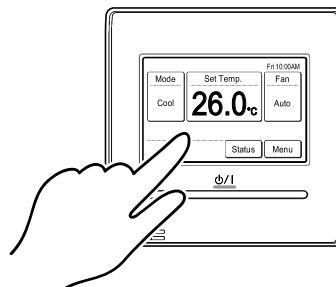

1-1-4 Аварийно спиране


Този екран се показва, когато системата е била аварийно спряна от външна операция. Когато аварийното спиране се нулира се показва екранът за режим на монитора.



2 УПРАВЛЕНИЕ

2-1 Вкл. и Изкл.

- (1) Натиснете бутона [Вкл./Изкл.].

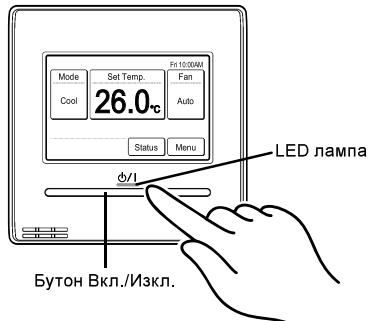

LED лампата остава светната докато вътрешният модул работи.


Забележка

Бутона Вкл./Изкл. не може да се използва при екрани, различни от екрана за режим на монитора.


2-2 Настройки за работа

2-2-1 Задаване на режим за работа

- (1) Докоснете [Mode] на екрана за режим на монитора.
(2) Показва се екран „Mode“. Изберете режим за работа.

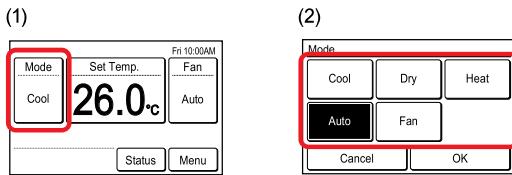

В зависимост от модела на вътрешния модул, вместо [Auto] се показва [Custom Auto].




Забележки

- Показани са само режими, които могат да се избират. Режимите, които могат да се избират, може да се различават в зависимост от конфигурацията на системата и работния статус. Обърнете се към [4. СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ] → [4-1 Избирами режими].
- Когато е избран „Fan“, температурата не може да се зададе.
- Режим [Auto] или [Custom Auto] може да се използва в R.C. група, в която е зададен главен вътрешен модул. Той не се показва при други R.C. групи.
- Когато режимът на работа е превключчен на система за възстановяване на топлина, подготовката за работа може да отнеме известно време, но това не е неизправност.


- (3) Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екрана за режим на монитора.

2-2-2 Задаване на температура

- (1) Докоснете [Set Temp.] на екрана за режим на монитора.
(2) Показва се екран „Set Temp.“. Регулирайте температурата в помещението с [▲] или [▼].

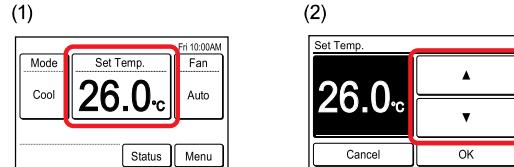

Когато зададеният режимът на работа е [Custom Auto], задайте температурата на охлаждане и отопление.




Забележки

- Диапазонът на температурата, който може да се зададе се различава в зависимост от режима на работа. Вижте [4 СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ] → [4-3 Диапазон на температурата, който може да се задава].
- Когато е зададена „Set Temp. Range Setting“, температурата, която може да се избере отговаря на настройката. Вижте [3 НАСТРОЙКА] → [3-5 Специална настройка] → [3-5-3 Настойка на температурен диапазон].

- (3) Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екрана за режим на монитора.

2-2-3 Задаване на скорост на вентилатора

- (1) Докоснете [Fan] на екрана за режим на монитора.
(2) Показва се екран „Fan“. Изберете скоростта на вентилатора с [▲] или [▼].

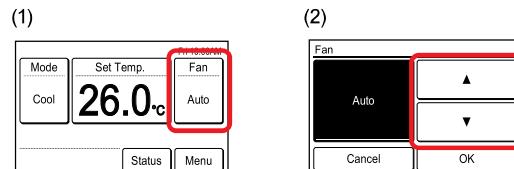


- (3) Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екрана за режим на монитора.

3 НАСТРОЙКА


3-1 Избиране на елементи за настройка

- (1) Докоснете [Menu] на экрана за режим на монитора.



- (2) Показва се экран „Main Menu“.


Екранът има 2 страници, които се превключват чрез докосване на [Next Page] или [Previous Page].
(Елементи, които вътрешният модул не поддържа, не се показват.)

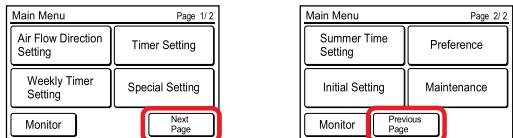

Когато елементът, който ще се настройва е докоснат, показва се экран за всяка настройка. Вижте описането за всеки елемент за подробности. Когато всяка настройка е завършена или отказана, дисплеят се връща към този экран. Когато се докосне [Monitor], дисплеят се връща към экрана за режим на монитора.

3-2 Настройка за посоката на въздушния поток


- (1) Докоснете [Air Flow Direction Setting] на экрана „Main Menu“.



Забележка


За вътрешни модули без функция за регулиране на въздушния поток, [Air Flow Direction Setting] не се показва.

- (2) Показва се экран „Air Flow Direction Setting“. Когато [VT Setting] или [HZ Setting] се докоснат, показва се экран за всяка настройка.



Когато Вътрешният модул не разполага с функция за регулиране на посоката на хоризонталния въздушен поток, [HZ Setting] не се показва и посоката на въздушния поток не може да се настрои.

Когато това дистанционно управление е свързано към касетъчен тип вътрешен модул с функция за индивидуално управление на въздушния поток, показва се [Individual VT Hold].



За тази операция вижте „3-2-3 Индивидуално VT (вертикално) задържане“.



Когато се докосне [OK] или [Cancel] на всеки экран за настройка, дисплеят се връща към този экран. Когато се докосне [Back], дисплеят се връща към экрана „Main Menu“.

Забележка

- При използване на това устройство, заедно с безжично дистанционно управление, посоката на въздушния поток на вътрешният модул може да не съвпада с посоката, която е посочена на това устройство.
- Когато посоката на въздушния поток е настроена чрез комбинираната употреба на безжично дистанционно управление и този продукт, показваната настройка на посоката на въздушния поток може да се различава от реалната позиция на клапата на вътрешния модул.
- Когато посоката на въздушния поток е настроена чрез комбинираната употреба на безжично дистанционно управление и този продукт, който се намира в същата група на дистанционно управление, показваната настройка на посоката на въздушния поток може да се различава от реалната позиция на клапата на вътрешния модул.

3-2-1 Вертикална посока на въздушния поток



- (1) Докоснете [VT Setting] на экрана „Air Flow Direction Setting (Настройка на посоката на въздушния поток)“.
- (2) Показва се экран „Air Flow Direction Setting (Настройка на посоката на въздушния поток)“. Докоснете [Δ] или [∇] и задайте посоката на въздушния поток или „Swing“.



- (3) Когато след настройка се докосне [OK], данните се прехвърлят към вътрешният модул и дисплеят се връща към экран „Air Flow Direction Setting“.

3-2-2 Хоризонтална посока на въздушния поток

- (1) Докоснете [HZ Setting] на экрана „Air Flow Direction Setting (Настройка на посоката на въздушния поток)“.
- (2) Показва се экран „HZ Air Flow Direction Setting“. Докоснете [\leftarrow] или [\rightarrow] и задайте посоката на въздушния поток или „Swing“.





- (3) Когато след настройка се докосне [OK], данните се прехвърлят към вътрешният модул и дисплеят се връща към экран „Air Flow Direction Setting“.

3-2-3 Индивидуално VT (вертикално) задържане

„Individual VT Hold“ може да се използва само при касетъчен тип вътрешен модул, който поддържа тази функция. Посоката на въздушния поток може да се зададе за всеки контакт на един или няколко вътрешни модула, свързани към това дистанционно управление.


- (1) Докоснете [Individual VT Hold] на экрана „Air Flow Direction Setting“.
- (2) Когато няколко вътрешни модула са свързани към това дистанционно управление, показва се экран за избор на вътрешен модул. Когато само един вътрешен модул е свързан, показва се экран (3). Когато экран (2) има 2 страници, те могат да се превключват чрез докосване на [Next Page] или [Previous Page]. Когато това дистанционно управление е свързано с множество Вътрешен модул, адреса (XX-XX) се показва за всички Вътрешен модул. Докоснете вътрешния модул, който ще се настройва. [✓] се показва при настроените вътрешни тела.



Забележки

- За да се изчисти настройката за посока на въздушния поток на всички показвани вътрешни тела, докоснете [Reset]. Когато [Yes] от экрана за потвърждение се докосне, настройката се изчиства и се превключва към настройката за посока на въздушния поток от „VT setting“ (Вижте 3-2-1).
- Когато искате да промените реда на показване на вътрешните модули в екрана за избор на вътрешен модул, консултирайте се с монтажника или сервизен персонал.


- (3) Показва се екран за избор на контактен порт, който задава посоката на въздушния поток. Докоснете контактния порт, който ще се настройва. Проверете позицията на всеки контактен порт въз основа на знака „◆“ върху корпуса на вътрешния модул.

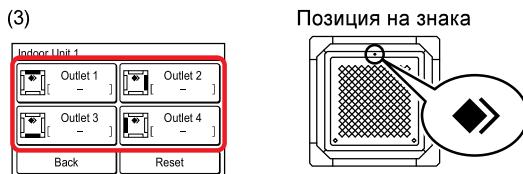

Забележки

- Когато настройката за посока на въздушния поток от „VT setting“ (Вижте 3-2-1) е зададена при контактния порт, на екрана на контактния порт се показва „—“.
- За да изчистите всички настройки за четирите контактни порта, докоснете [Reset]. Когато [Yes] от екрана за потвърждение се докосне, настройката се изчиства и се превключва към настройката за посока на въздушния поток от „VT setting“ (Вижте 3-2-1).

- (4) Показва се екран за настройка на посоката на въздушния поток. Докоснете [Δ] или [∇] и задайте посоката на въздушния поток или „Swing“.




Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екран (3). Когато се докосне [Back] на екран (3), дисплеят се връща към екран (2).

Когато се докосне [Back] на екран (2), дисплеят се връща към екран (1).

3-3 Настройка на таймер

- (1) Докоснете [Timer Setting] на екрана „Main Menu“.
(2) Показва се екран „Timer Setting“.

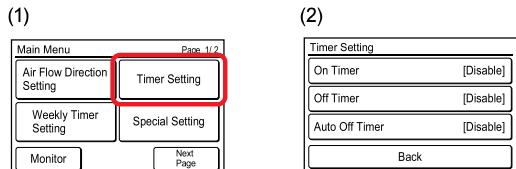


Възможни са следните настройки за таймер:

- On Timer:**
Спомага вътрешният модул започва да работи след зададеното време.
- Off Timer:**
Работещият вътрешен модул спира да работи след зададеното време.
- Auto Off Timer:**
Когато работата на вътрешния модул е пусната с бутона Вкл./Изкл. на това устройство, работата спира след зададеното време.

Когато се докосне елементът, който ще се настройва, дисплеят превключва към всеки екран за настройка. Когато всяка настройка е завършена или отказана, дисплеят се връща към този екран. Когато се докосне [Back], дисплеят се връща към екрана „Main Menu“.

3-3-1 Таймер за включване

- (1) Докоснете [On Timer] на екрана „Timer Setting“. Когато се покаже екранът „Password Verification“, въведете паролата и докоснете [OK].



Разрешаване на таймера за включване.


- (2) Показва се екран „On Timer“. Докоснете [Enable/Disable] на екрана „On Timer“.
(3) Показва се екран „Enable/Disable“. Докоснете [Enable].



Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екрана „On Timer“.

Задаване на време за започване на работа

- (4) Докоснете [Operation Start time] на екрана „On Timer“. Показва се екран „Operation Start time“.
(5) Задайте времето като докоснете [Δ] или [∇].

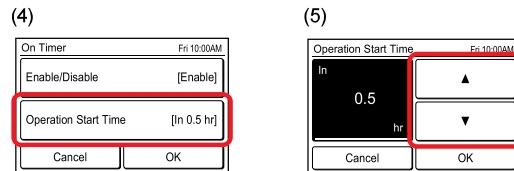


Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екрана „On Timer“.

Забележка

Могат да се задават до 24 часа.


Приложете настройката.

- (6) Докоснете [OK] на екрана „On Timer“. След като се покаже екранът за промяна на настройката, дисплеят се връща към екран „Timer Setting“.




3-3-2 Таймер за изключване

- (1) Докоснете [Off Timer] на екрана „Timer Setting“. Когато се покаже екранът „Password Verification“, въведете паролата и докоснете [OK].



Разрешаване на таймера за изключване.

- (2) Показва се екран „Off Timer“. Докоснете [Enable/Disable].
(3) Показва се екран „Enable/Disable“. Докоснете [Enable].

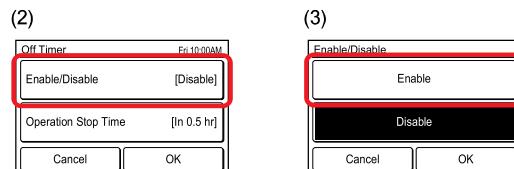

Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екрана „Off Timer“.

Задаване на време за спиране на работа

- (4) Докоснете [Operation Stop time] на екрана „Off Timer“. Показва се еcran „Operation Stop time“.
- (5) Задайте времето като докоснете [Δ] или [∇].

(4)	(5)

Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екрана „Off Timer“.

Забележка

Могат да се задават до 24 часа.

Приложете настройката.

- (6) Докоснете [OK] на екрана „Off Timer“. След като се покаже екранът за промяна на настройката, дисплеят се връща към екран „Timer Setting“.

Off Timer	Fri 10:00AM
Enable/Disable	[Enable]
Operation Stop Time	[In 0.5 hr]
Cancel	OK

3-3-3 Таймер за автоматично изключване

- (1) Докоснете [Auto Off Timer] на екрана „Timer Setting“. Когато се покаже екранът „Password Verification“, въведете паролата и докоснете [OK].

Timer Setting
On Timer [Disable]
Off Timer [Disable]
Auto Off Timer [Disable]
Back

- (2) Показва се еcran „Auto Off Timer“. Докоснете [Enable/Disable] на екрана „Auto Off Timer“.
- (3) Показва се еcran „Enable/Disable“. Докоснете [Enable].

(2)	(3)

Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екрана „Auto Off Timer“.

Задаване на време за спиране на работа

- (4) Докоснете [Operation Stop time] на екрана „Auto Off Timer“.
- (5) Показва се еcran „Operation Stop time“. Задаване на време с [Δ] или [∇]. Времето може да се зададе в рамките на диапазон от 30 до 240 мин. с повишения от 10 мин.

(4)	(5)

Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екрана „Auto Off Timer“.

Задаване на времеви диапазон на таймера за автоматично изключване

- (6) Докоснете [Time Range Setting] на екрана „Auto Off Timer“.
- (7) Показва се еcran „Time Range Setting“. Докоснете [Time Range].

(6)	(7)

- (8) Показва се „Time Range“. При определяне на времеви диапазон за „Auto Off Timer“, докоснете [Range Spec.] и при разрешаване на настройката за цял ден, докоснете [Continuous].

Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екрана „Time Range Setting“. Когато е избрано [Continuous], отидете на (14).

- (9) Докоснете [Start Time] на екрана „Time Range Setting“.
- (10) Показва се еcran „Start Time“. Задайте време за започване чрез докосване на [Δ] или [∇] на екрана „Start Time“.

(9)	(10)

Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екрана „Time Range Setting“.

Забележка

Настройката на формата на екрана отговаря на предпопочитанието на „Display format Setting“.

- (11) Докоснете [End Time] на екрана „Time Range Setting“.
- (12) Показва се еcran „End Time“. Задайте времето за спиране като докоснете [Δ] или [∇].

(11)	(12)


Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екрана „Time Range Setting“.

- (13) Докоснете [OK] на екрана „Time Range Setting“. Дисплеят се връща към екран „Auto Off Timer“.

Time Range Setting
Time Range [Range Spec.]
Start Time [08:40AM]
End Time [05:40PM]
Cancel OK

Приложете настройката.


- (14) Докоснете [OK] на екрана „Auto Off Timer“. След като се покаже екранът за промяна на настройката, дисплеят се връща към екран „Timer Setting“.



3-4 Настройка на седмичен таймер (за администратор)

Може да се зададе седмичен график на работа. Могат да се създават два модела на график. За всеки ден могат да се зададат до 8 настройки за времена.

- (1) Докоснете [Weekly Timer Setting] на екрана „Main Menu“. След като се покаже екранът „Password Verification“, въведете паролата и натиснете [OK].
- (2) Показва се екран „Weekly Timer Setting“.

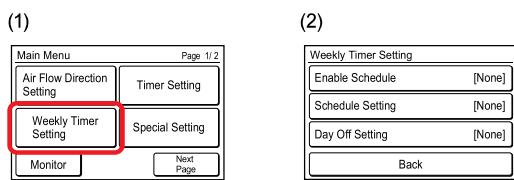


Задава се следното съдържание:

- Enable Schedule:**
Избира се графикът, който ще се използва или седмичният таймер временно се забранява.
 - Schedule Setting:**
Създава се дневен график на работа. Могат да се създават два модела на график. За всеки ден могат да се зададат до 8 настройки за времена.
 - Day Off Setting:**
Седмичният таймер може да се забрани за всеки ден в рамките на 1 седмица. Това е удобно, когато работата не е необходима по празници и др. Когато зададеният ден измине, тази настройка се изчиства.
- Когато елементът, който ще се настройва е докоснат, показва се екран за всяка настройка. Вижте описание за всеки елемент за подробности. Когато всяка настройка е завършена или отказана, дисплеят се връща към този екран. Когато се докосне [Back], дисплеят се връща към екрана „Main Menu“.

3-4-1 Разрешаване на график

Изберете графика, който ще се използва.

- (1) Докоснете [Enable Schedule] на екрана „Weekly Timer Setting“.
- (2) Показва се екран „Enable Schedule“. Изберете и докоснете [Schedule 1] или [Schedule 2].

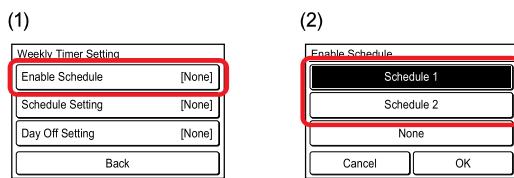

- (3) Когато се докосне [OK], след като се покаже екран за промяна на настройка, дисплеят се връща към екран „Weekly Timer Setting“.


Забележка

За да забраните използването на вече зададен график, докоснете [None] на екран (2).

3-4-2 Настройка на график


Изберете графика, който ще се настройва.

- (1) Докоснете [Schedule Setting] на екрана „Weekly Timer Setting“.
- (2) Показва се екран „Schedule Setting“. Когато [Schedule 1] или [Schedule 2] се докоснат, показва се екран за всяка настройка.

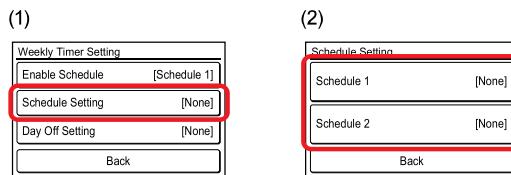


Изберете ден от седмицата

- (3) Изберете, като докоснете ден от седмицата, в който ще се изпълнява операцията по график. На този екран се показват настройките за 4 времена. Когато съдържанието се потвърди, превключете страницата чрез докосване на [Next Page] или [Previous Page].
- (4) Когато зоната на дисплея за график е докосната, дисплеят превключва към екрана за настройка на всеки ден от седмицата.

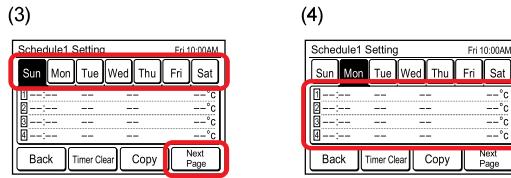

Задаване на график за всеки ден от седмицата.

- (5) Екранът за настройка за всеки ден от седмицата има 3 страници, които се превключват с докосване на [Next Page] или [Previous Page]. На 1 страница може да се показва настройка на до 3 времена.
- С докосване на всяко време от [1] до [8] могат да се настройват подробни настройки за това време.
- (6) Елементите, които могат да се настройят за едно време са [Op. Time], [On/Off], [Mode] и [Set. Temp]. Когато се докосне всеки елемент, показва се екран за всяка настройка. За да изчистите настройката на избраното време, докоснете [Clear]. Когато се докосне [Clear], показва се екран за потвърждение. Когато се докосне [Yes] на екрана, настройката се изчиства.
- (7) Докоснете [Op. Time] на екран (6) и нагласете времето с [▲] или [▼].

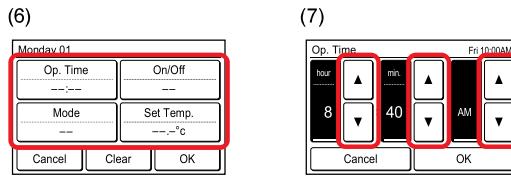


Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екран (6).

Забележка

Настройката на формата на екрана отговаря на предпочтитанието на „Display format Setting“.

- (8) Докоснете [On/Off] на екран (6) и изберете [On],[Off] или [Hold].



Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екран (6).

Забележка

Когато е избрано [Hold], състоянието на вътрешния модул непосредствено преди таймера за работа се задържа. Когато операцията Вкл./Изкл. и настройката са променени ръчно преди операцията на таймера, новата операция и настройки са задържани.


- (9) Докоснете [Mode] на екран (6) и изберете режим на работа.

Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екран (6).


- (10) Докоснете [Set. Temp] на екран (6) и настройте температурата в помещението с [▲] или [▼].

Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екран (6).


(9)



(10)



Ако зададете режим на работа [Custom Auto] или [Hold], задайте температура на охлаждане и отопление.





<Примерна програма>

		Час	Вкл./Изкл.	Режим	Температура
Сутрин	[1]	08:00 AM	On	Dry	28 °C
	[2]	10:00 AM	Hold	Cool	26 °C
Следобед	[3]	12:00 PM	Hold	Hold	24 °C
	[4]	3:00 PM	Off	—	—
Нощ	[5]	5:00 PM	On	Hold	Hold
	[6]	7:00 PM	Hold	Hold	26 °C
	[7]	9:00 PM	Off	—	—
—	[8]	—	—	—	—

Приключване на настройката за всеки ден от седмицата.

- (11) Когато се докосне [OK] на екран (6), дисплеят се връща към екран (5). Когато продължите с настройката на същия ден от седмицата, повторете (5) до (11).

Когато се докосне [OK] на екран (5), дисплеят се връща към екран (3).




Показва се линия над дена от седмицата със зададен график.




При извършване на различна настройка за други дни от седмицата, повторете (3) до (11).

Копиране на настройката за всеки ден от седмицата.


- (12) Съдържанието на извършната настройка за определен ден от седмицата може да се копира за други дни от седмицата. Докоснете дения от седмицата, който ще се копира и докоснете [Copy].




След това докоснете дения от седмицата, върху който ще се поставя. Когато се натисне [Paste], показва се прекъсната линия над дена от седмицата, който ще се поставя. Продължете да поставяте за други дни от седмицата.



За да откажете поставяне, докоснете избрания ден от седмицата и докоснете [Paste Clear].




Когато се докосне [OK], показва се екран за потвърждение.




Ичистване на ден от настройката за седмица.

За да изчистите съдържание от настройката за всеки ден от седмицата, изберете целевия ден от седмицата и докоснете [Timer Clear].




Показва се екран за потвърждение. Когато се докосне [Yes], настройката се изчиства.



Приключване на настройка за график.

Когато се докосне [Back], дисплеят се връща към екран (2). Когато се докосне [Back] на екран (2), дисплеят се връща към екран (1).





3-4-3 Настройка за почивен ден

Задава ден от седмицата, през който седмичният таймер ще бъде временно забранен. Когато зададеният ден е изминал, настройката се изчиства.

- (1) Докоснете [Day Off Setting] на екрана „Weekly Timer Setting“.

- (2) Показва се екран „Day Off Setting“. Когато се докосне дения от седмицата, в който седмичният таймер няма да се изпълнява, показва се знак за отметка.


(1)




Когато настройката е завършена, докоснете [OK]. След като се покаже еcranът за извършена настройка, дисплеят се връща към еcran „Weekly Timer Setting“.

3-5 Специална настройка

- (1) Докоснете [Special Setting] на еcran „Main Menu“.



- (2) Показва се еcran „Special Setting“. Когато еcranът има няколко страници, те могат да се превключват чрез докосване на [Next Page] или [Previous Page].

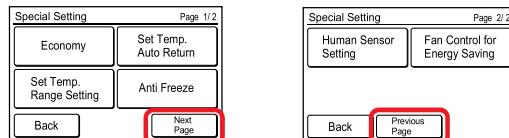

Задава се следното съдържание:

(*: Елементи, които вътрешният модул не поддържа, не се показват.)

- Economy:

Настройката за температура се измества автоматично за определен период от време. Консумацията на енергия се намалява с настройка на висока температура при охлаждане и ниска температура при отопление.

- Set Temp. Auto Return (за администратор):

Дори ако настройката на температурата се промени по време на режим на работа за охлаждане или отопление, след зададеното време температурата се връща автоматично към зададената температура.

- Set Temp. Range Setting (за администратор):

Консумацията на енергия при настройка на прекалено висока температура се спира чрез ограничаване на настройката за диапазон на температурата за всеки режим на работа автоматичен, охлаждане/изсушаване или отопление.

- Anti Freeze* (за администратор):

Anti Freeze е функция, която изпълнява работа на ниска температура на нагряване за да се предотврати замръзване на водните линии и съоръжения когато климатикът е изключен, региони, където външната температура може да падне под нула.

Ако водните линии са далеч от уреда, или в рамките на външни стени, тази функция не може да осигури достатъчно защита от замръзване.

- Human Sensor Setting* (за администратор):

„Human Sensor“ засича отсъствието на човек в помещението и изпълнява следната енергоспестяваща операция. За подробности относно „Human Sensor“, вижте наръчника за експлоатация на вътрешния модул.

[Auto Saving]

Когато отсъствието продължи за зададеното време, операцията се превключва към енергоспестяваща операция.

[Auto Off]

Когато отсъствието продължи за зададеното време, работата на вътрешния модул спира.

- Fan Control for Energy Saving* (за администратор):

Когато зададената температура е достигната по време на операция по охлаждане, вентилаторът работи с прекъсване и се спестява енергия.


Когато се докосне елементът, който ще се настройва, дисплеят превключва към всеки еcran за настройка.

Когато всяка настройка е завършена или отказана, дисплеят се връща към този еcran. Когато се докосне [Back], дисплеят се връща към еcran „Main Menu“.

3-5-1 Икономия

Вкл./Изкл. на икономия


- (1) Докоснете [Economy] на еcran „Special Setting“.
- (2) Показва се еcran „Economy“. Докоснете [On] или [Off] на еcran „Economy“.

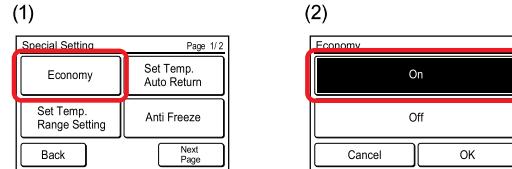

Когато докоснете [OK], данните се прехвърлят към вътрешния модул и след това дисплеят се връща към еcran „Special Setting“.


3-5-2 Задаване на Автоматично връщане на температурата (за администратор)

- (1) Докоснете [Set Temp. Auto Return] на еcran „Special Setting“. Когато се покаже еcranът „Password Verification“, въведете паролата и докоснете [OK].



Включване на Настройка за диапазон зададена температура


- (2) Показва се еcran „Set Temp. Auto Return“. Докоснете [Enable/Disable] на еcran „Set Temp. Auto Return“.
- (3) Показва се еcran „Enable/Disable“. Докоснете [Enable] на еcran „Enable/Disable“.

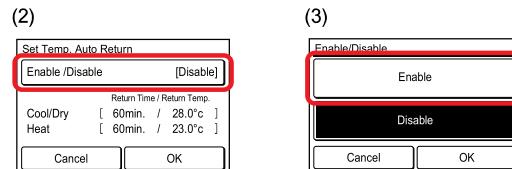

Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към еcran „Set Temp. Auto Return“.


Задайте време за връщане и температура

- (4) Докоснете [Return Time/Return Temp.] на еcran „Set Temp. Auto Return“.
- (5) Показва се еcran „Setting“. Когато се докосне [Cool/Dry] или [Heat] на еcran „Setting“, показва се еcran за настройка на време и температура.

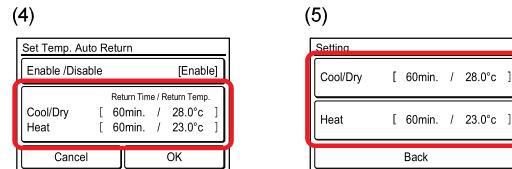

- (6) Задайте времето и температурата като докоснете [▲] или [▼]. Времето може да се зададе в рамките на диапазон от 10 до 120 min с повишения от 10 min.


Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към еcran „Setting“.



- (7) Когато се докосне [Back], дисплеят се връща към еcran „Set Temp. Auto Return“.


Приложете настройката.

- (8) Докоснете [OK] на екрана „Set Temp. Auto Return“. След като се покаже еcranът за промяна на настройката, дисплеят се връща към еcran „Special Setting“.



3-5-3 Настройка на температурен диапазон (за администратор)


- (1) Докоснете [Set Temp. Range Setting] на еcran „Special Setting“. Когато се покаже еcranът „Password Verification“, въведете паролата и докоснете [OK].



Показва се еcran „Set Temp. Range Setting“.

Включване на Настройка за диапазон на зададена температура


- (2) Докоснете [Enable/Disable] на еcran „Set Temp. Range Setting“.
 (3) Показва се еcran „Enable/Disable“. Докоснете [Enable] на еcran „Enable/Disable“.

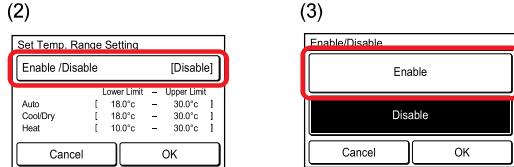

Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към еcran „Set Temp. Range Setting“.


Задаване на долната граница и горна граница

- (4) Докоснете [Lower Limit - Upper Limit] на еcran „Set Temp. Range Setting“.
 (5) Показва се еcran „Setting“. Докоснете [Auto], [Cool/Dry] или [Heat] на еcran „Setting“.

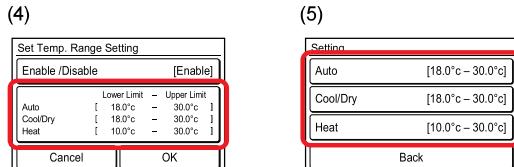

За вътрешни модули, които показват [Custom Auto] в режима на работа, задайте [Cool/Dry] и [Heat]. Тази настройка се отразява на всеки режим на работа [Custom Auto], [Cool], [Dry] и [Heat].

- (6) Показва се еcran за всяка настройка. Задайте горна граница и долната граница за температурата като докоснете [Δ] или [∇].

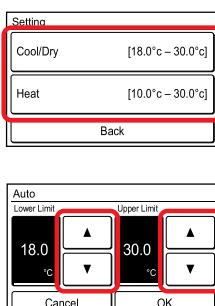


Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към еcran „Setting“. Ако се докосне [Back] на еcran „Setting“, дисплеят се връща към еcran „Temp. Range Setting“.

Забележка

Стойността на горната граница и стойността на долната граница, които могат да се задават, може да се различават в зависимост от модела на вътрешния модул, настройката при монтажа и мястото на използване.


Приложете настройката.

- (7) Докоснете [OK] на еcran „Set Temp. Range Setting“. След като се покаже еcranът за промяна на настройката, дисплеят се връща към еcran „Special Setting“.




3-5-4 Антифриз (за администратор)

- (1) Докоснете [Anti Freeze] на еcran „Special Setting“. Когато се покаже еcranът „Password Verification“, въведете паролата и докоснете [OK].



Вкл./Изкл. на антифриз


- (2) Еcran „Anti Freeze“ се показва. Изберете [On] или [Off] в еcran „Anti Freeze“.



Когато [OK] е докоснат, се извършва предаване на данните и след като се покаже еcranът за промяна на настройките, дисплеят се връща към еcran „Special Setting“.

3-5-5 Настройка на датчик за хора (за администратор)


- (1) Докоснете [Human Sensor Setting] на еcran „Special Setting“. Когато се покаже еcranът „Password Verification“, въведете паролата и докоснете [OK].
 (2) Показва се еcran „Human Sensor Setting“. Докоснете [Auto Saving] или [Auto Off] на еcran „Human Sensor Setting“.

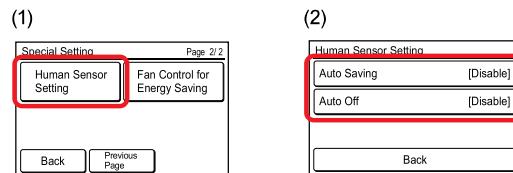

Показва се еcran за всяка настройка.

Настройка на Автоматично записване

- (3) Докоснете [Auto Saving] на еcran „Human Sensor Setting“. Показва се еcran „Auto Saving“. Докоснете [Enable/Disable] на еcran „Auto Saving“.
 (4) Показва се еcran „Enable/Disable“. Докоснете [Enable] на еcran „Enable/Disable“.

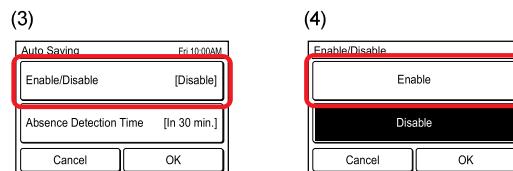

Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към еcran „Auto Saving“.

- (5) Докоснете [Absence Detection Time] на екрана „Auto Saving“.
- (6) Показва се еcran „Absence Detection Time“. Задаване на време с [▲] или [▼]. Времето може да се зададе на 15, 30, 45, 60, 90, 120 или 180 min.




Забележка

Когато времето за засичане е същото или по-дълго от зададеното „Auto Off“ на „Auto Saving“, „Auto Saving“ не работи.

Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екрана „Auto Saving“. И когато се докосне [OK] на екрана „Auto Saving“, дисплеят се връща към екран „Human Sensor Setting“.


Настройка на Автоматично изкл.

- (7) Докоснете [Auto Off] на екрана „Human Sensor Setting“. Показва се еcran „Auto Off“. Докоснете [Enable/Disable] на екрана „Auto Off“.
- (8) Показва се еcran „Enable/Disable“. Докоснете [Enable] на екрана „Enable/Disable“.

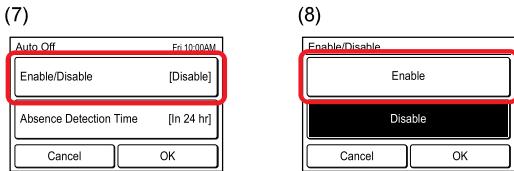

Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екрана „Auto Off“.

- (9) Докоснете [Absence Detection Time] на екрана „Auto Off“.
- (10) Показва се еcran „Absence Detection Time“. Задаване на време с [▲] или [▼]. Времето може да се задава от 1 до 24 часа.

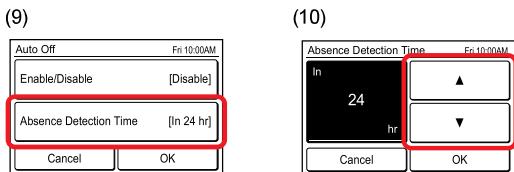

Забележка


Когато времето за засичане е същото или по-късно от зададеното „Auto Saving“ на „Auto Off“, „Auto Saving“ не работи.

Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екрана „Auto Off“. И когато се докосне [OK] на екрана „Auto Off“, дисплеят се връща към екран „Human Sensor Setting“.

Когато се докосне [Back] на „Human Sensor Setting“, дисплеят се връща към екран „Special Setting“.

3-5-6 Управление на вентилатор за енергоспестяване (за администратор)

- (1) Докоснете [Fan Control for Energy Saving] на екрана „Special Setting“. Когато се покаже еcranът „Password Verification“, въведете паролата и докоснете [OK].
- (2) Показва се еcran „Fan Control for Energy Saving“. Докоснете [Enable] на екрана „Fan Control for Energy Saving“.

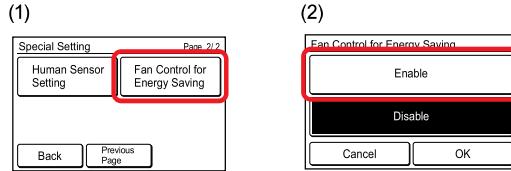


Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екрана „Special Setting“.

3-6 Настройка на лятно време(лятно часовово време) (за администратор)


Дисплеят за време и работата на таймера са с 1 час по-назад от обикновено.

- (1) Докоснете [Summer Time Setting] на екрана „Main Menu“.



Разрешаване или забраняване на настройката за лятно време

- (1) Показва се еcran „Summer Timer Setting“. Изберете [Enable] или [Disable] на екрана „Summer Time Setting“.




Когато се докосне [OK], след като се покаже еcran за промяна на настройка, дисплеят се връща към екран „Main Menu“.

3-7 Предпочитание (за администратор)

Настройки за дисплея на сензорния панел

- (1) Докоснете [Preference] на екрана „Main Menu“.
- (2) Показва се еcran „Preference“.

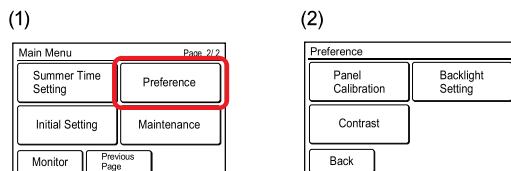



Задава се следното съдържание:

- **Panel Calibration:**
Когато докоснатата позиция и съответната позиция не съвпадат на екрана, извършете тази настройка.
- **Backlight Setting:**
Може да се задават разреши/забрани подсветка, яркост и време за изключване.
- **Contrast:**
Регулира контрастта на екрана.



Когато се докосне елементът, който ще се настройва, дисплеят превключва към всеки еcran за настройка. Когато всяка настройка е завършена или отказана, дисплеят се връща към този еcran. Когато се докосне [Back], дисплеят се връща към екрана „Main Menu“.

3-7-1 Калибиране на панел



- (1) Докоснете [Panel Calibration] на еcran „Preference“.
- (2) Показва се еcran „Panel Calibration“. Докоснете [Start] на еcran „Panel Calibration“.



- (3) Докоснете центъра на знака [+].
- (4) Знакът [+] се показва в долния ляв край на екрана. Докоснете центъра на този знак.




- (5) Знакът [+] се показва в долния десен край на екрана. Докоснете центъра на този знак.
- (6) [+] знаците се показват последователно на 3 места на екрана отново. Докоснете центъра на всеки знак.



- (7) Когато калибирането е успешно, дисплеят се връща към еcran „Preference“.


Ако калибирането на панела е неуспешно

Екранът показва, че калибирането е неуспешно. За да повторите калибирането, докоснете [Retry] и повторете (2) до (6).





3-7-2 Настройка на подсветка

- (1) Докоснете [Backlight Setting] на еcran „Preference“.



Разрешете или забранете подсветката

- (2) Показва се еcran „Backlight Setting“. Докоснете [Enable/Disable] на еcran „Backlight Setting“.
- (3) Показва се еcran „Enable/Disable“. Изберете [Enable] или [Disable].





Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към еcran „Backlight Setting“.

Забележка

Когато е зададено „Disable“, не е нужна настройка [Automatic Off Time] и [Brightness]. (Не може да се зададе) Отидете на (8).

Задайте времето, докато подсветката е изключена.



- (4) Докоснете [Auto Off Time] на еcran „Backlight Setting“.
- (5) Показва се еcran „Automatic Off Time“. Изберете [60 sec.] или [30 sec.]



Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към еcran „Backlight Setting“.

Настройте яркостта на подсветката


- (6) Докоснете [Brightness] на еcran „Backlight Setting“.
- (7) Показва се еcran „Brightness“. Настройте яркостта на подсветката с [▲] или [▼].



Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към еcran „Backlight Setting“.


Приложете настройката.

- (8) След като настройката е завършена, докоснете [OK] на еcran „Backlight Setting“.
- След като се покаже екранът за промяна на настройката, дисплеят се връща към еcran „Preference“.



3-7-3 Настройка на контраст

- (1) Докоснете [Contrast Setting] на екрана „Preference“.
- (2) Показва се еcran „Contrast Setting“. Настройте контраста с [▲] или [▼].

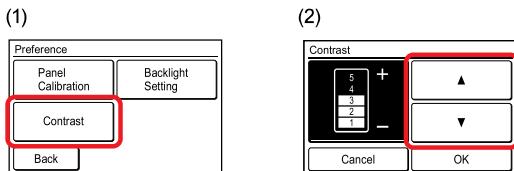


Когато се докосне [OK], след като се покаже екранът за промяна на настройка, дисплеят се връща към екран „Preference“.


3-8 Първоначална настройка (за администратор)

Направете тази настройка при инсталациране. Настройката може да се променя и след инсталацирането.

- (1) Докоснете [Initial Setting] на екрана „Main Menu“.
- (2) Когато се покаже екранът „Password Verification“, въведете паролата (или парола на инсталатор) и докоснете [OK].

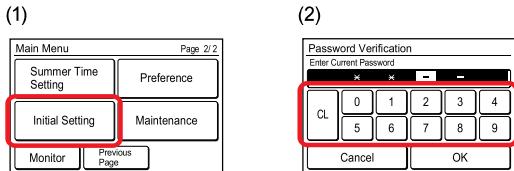

- (3) Ако паролата е въведена правилно, показва се екран „Initial Setting“. Екранът има 3 страници, които се превключват чрез докосване на [Next Page] или [Previous Page].

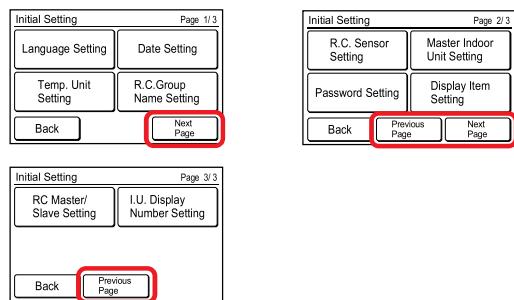

Задава се следното съдържание. (♦: за инсталатор)
(*: Елементи, които вътрешният модул не поддържа, не се показват.)

- **Language Setting:**
Превключва се показваният език. Езиците, които могат да се показват са английски (фабрична настройка), китайски, френски, немски, испански, полски, руски, италиански, гръцки, португалски, турски и холандски.
- **Date Setting:**
Задава се формат за показване на дата и час. Когато захранването е изключено, времето за поддържане на датата и часа от вградената батерия е около 7 дни. Когато захранването е изключено за по-дълго от това, датата и часът трябва да се нулират.
- **Temp. Unit Setting:**
Единицата за показване на температура се превключва към „°C“ или „°F“. Фабричната настройка е „°C“.
- **R.C.Group Name Setting:**
Името на групата дистанционно управление може да се задава или променя.

• RC Sensor Setting*:

Тази настройка използва датчика на това устройство, за да долавя температурата в помещението. Температурата в помещението може да се долавя на позиция, по-близка до човек, отколкото датчика на вътрешния модул. Фабричната настройка е „Not Used“.

• Master Indoor Unit Setting:

Може да се извърши настройка и промяна на паролата. Допълнително може да се зададе искане на парола за следните елементи на настройка.

- Таймер за включване (3-3-1)
- Таймер за изключване (3-3-2)
- Таймер за автоматично изключване (3-3-3)
- Настройка на седмичен таймер (3-4)
- Настройка на автоматично връщане на температура (3-5-2)
- Настройка на температурен диапазон (3-5-3)
- Антифриз * (3-5-4)
- Настройка на датчик за хора* (3-5-5)
- Управление на вентилатор за енергоспестяване* (3-5-6)
- Първоначална настройка (3-8)
- Поддръжка (3-9)

• Display Item Setting:


Показането на знаци за филтър и температура в помещението могат да се превключват между видими и невидими.

- RC Master/Slave Setting ♦
- I.U. Display Number Setting* ♦


Когато се докосне елементът, който ще се настройва, дисплеят превключва към всеки екран за настройка. Когато всяка настройка е завършена или отказана, дисплеят се връща към този екран. Когато се докосне [Back], дисплеят се връща към екрана „Main Menu“.

3-8-1 Настройка за език

- (1) Докоснете [Language Setting] на екрана „Initial Setting“. Показва се екран „Language Setting“.




- (2) Този екран има 2 страници, които се превключват чрез докосване на [Next] или [Previous Page]. Докоснете езика, който ще се използва.



- (3) Когато се докосне [OK], след като се покаже екран за промяна на настройка, дисплеят се връща към екран „Initial Setting“.



3-8-2 Настройка на дата

- (1) Докоснете [Date Setting] на екрана „Initial Setting“. Показва се екран „Date Setting“.




Задаване на дата и час

- (2) Докоснете [Date and Time Setting] на екрана „Date Setting“. Показва се еcran „Date and Time Setting“.
- (3) Докоснете [Date] на екрана „Date and Time Setting“. Показва се еcran „Date“.



- (4) Задайте датата като докоснете [Δ] или [∇].



Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екрана „Date and Time Setting“.



Забележка

Настройката на формата на екрана отговаря на предпочтанието на „Display format Setting“.

- (5) Докоснете [Time] на екрана „Date and Time Setting“.
- (6) Показва се еcran „Time“. Задаване на време с [Δ] или [∇].



Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екрана „Date and Time Setting“.



Забележка

Настройката на формата на екрана отговаря на предпочтанието на „Display format Setting“.

- (7) Когато се докосне [OK] на екрана „Date and Time Setting“, след като се покаже еcran за промяна на настройката, дисплеят се връща към екран „Date Setting“.

Задаване на формат за показване на дата и час



- (8) Докоснете [Display Format Setting] на екрана „Date Setting“.
- (9) Показва се еcran „Display Format Setting“. Докоснете [Date Format].



- (10) Показва се еcran „Date Format“. Изберете желания формат.


Когато се докосне [OK], след като се покаже еcran за промяна на настройка, дисплеят се връща към екран „Display Format Setting“.

- (11) Докоснете [Time Format] на екрана „Display Format Setting“.



- (12) Показва се еcran „Time Format“. Изберете желания формат.


Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към екрана „Display Format Setting“.



- (13) Когато се докосне [OK] на екрана „Display Format Setting“, след като се покаже еcran за промяна на настройката, дисплеят се връща към екран „Date Setting“.



Изход от Настройка на дата

- (14) Когато се докосне [Back] на екрана „Date Setting“, дисплеят се връща към екран „Initial Setting“.



3-8-3 Настройка на мерна единица за температура

- (1) Докоснете [Temp. Unit Setting] на екрана „Initial Setting“.
- (2) Показва се еcranът „Temp. Unit Setting“. Изберете [$^{\circ}\text{C}$] или [$^{\circ}\text{F}$]. (По подразбиране $^{\circ}\text{C}$.)




Когато се докосне [OK], след като се покаже еcran за промяна на настройка, дисплеят се връща към екран „Initial Setting“.


3-8-4 Настройка на наименование на R.C. Група

- (1) Докоснете [R.C.Group Name Setting] на екрана „Initial Setting“.

Показва се екран „R.C.Group Name Setting“.



Описание на екрана

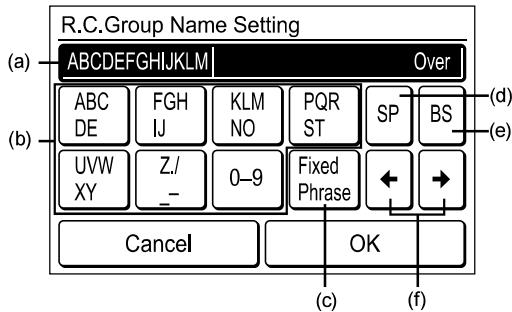


- (a) Зона за въвеждане:
Когато позволенияят брой символи е надвишен, в десния край се показва „Over“. (Азбучни 12 символа, китайски 8 символа)
- (b) Бутони за символи:
Докоснете същия бутон, докато се покаже символът, който ще се използва.
- (c) Клавиши за Fixed Phase:
Регистрирани са [Floor, Corridor, Office, Conf Room, Receipt Room, Room, Room No., Front, Side, Entrance, Outlet, East, West, South, North, Window]. Докоснете бутона [Fixed Phase], докато се покаже изречението, което ще се използва.
- (d) Клавиши за разстояние
- (e) Клавиши за връщане
- (f) Клавиши със стрелки

Промяна на наименование на R.C. Група

- (2) Докоснете всеки клавиши и въведете името. Когато се докосне [OK], след като се покаже екран за промяна на настройка, дисплеят се връща към екран „Initial Setting“.

3-8-5 Настройка на R.C. датчик


- (1) Задаване на [R.C. Sensor Setting] на екрана „Initial Setting“.
(2) Показва се екран „R.C. Sensor Setting“ Докоснете [Used].

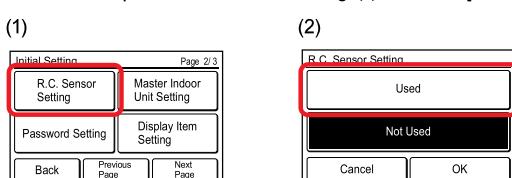

Когато е докоснато [OK], след като данните са прехвърлени към вътрешния модул, дисплеят се връща към екрана „Initial Setting“.


3-8-6 Настройка на парола

- (1) Докоснете [Password Setting] на екрана „Initial Setting“.



Променете паролата


- (2) Показва се екран „Password Setting“. Докоснете [Change Password].
(3) Показва се екран „Password Verification“. Въведете текущата парола и натиснете [OK].

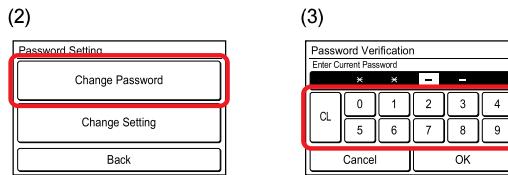

Забележка

Паролата по подразбиране е „0000“ (4 цифри).


- (4) Ако паролата е въведена правилно, показва се екран „Change Password“.




Когато новата парола е въведена и се докосне [OK], след като се появи екранът за промяна на настройката, дисплеят се връща към екран „Password Setting“.

- Зададено е искане на парола за елемент на настройка Вкл./Изкл..**

- (5) Докоснете [Change Setting] на екрана „Password Setting“.




Показва се екран „Change Setting“. Екранът има 3 или 4 страници, които се превключват чрез докосване на [Next Page] или [Previous Page].

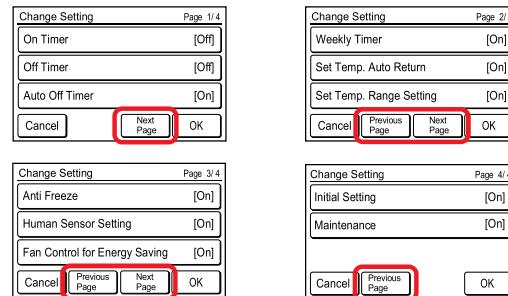

Забележка


Елементи, които вътрешният модул не поддържа, не се показват.

- (6) Когато елементът за искане на парола, който ще се настройва или изчиства е докоснат, показва се еcran за всяка настройка.
- (7) Докоснете [On] или [Off].
(Пример за еcran „On Timer“)
Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към еcran „Change Setting“.




Приложете настройката.

- (8) Когато настройката е завършена, докоснете [OK] на еcran „Change Setting“. (Пример Страница 1/4)




След като се покаже еcranът за промяна на настройката, дисплеят се връща към еcran „Password Setting“.

- (9) Когато се докосне [Back] на еcran „Password Setting“, дисплеят се връща към еcran „Initial Setting“.





3-8-7 Настройка за показване на елемент

- (1) Докоснете [Display Item Setting] на еcran „Initial Setting“.



Знак за филтър видим/невидим



- (2) Показва се еcran „Display Item Setting“. Докоснете [Filter Sign] на еcran „Display Item Setting“.
- (3) Показва се еcran „Filter Sign“. Докоснете [Visible] или [Invisible].



Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към еcran „Display Item Setting“.

Температура в помещението видима/невидима


- (4) Докоснете [Room Temp] на еcran „Display Item Setting“.
- (5) Показва се еcran „Room Temp.“. Изберете [Visible] или [Invisible].



Когато се докосне [OK], дисплеят се връща към еcran „Display Item Setting“.

Приложете настройката.



- (6) Когато настройката е завършена, докоснете [OK] на еcran „Display Item Setting“. След като се покаже еcranът за промяна на настройката, дисплеят се връща към еcran „Initial Setting“.






3-9 Поддръжка (за администратор)

Извършва се потвърждение, работа и настройка за информация за администратор.

- (1) Докоснете [Maintenance] на еcran „Main Menu“.
- (2) Когато се покаже еcranът „Password Verification“, въведете паролата (или парола на инсталатор) и докоснете [OK].



- (3) Ако паролата е въведена правилно, показва се еcran „Maintenance“. Еcranът има 3 страници, които се превключват чрез докосване на [Next Page] или [Previous Page].




Извършва се потвърждение, работа и настройка за следното съдържание. (♦: за монтажника)
(*: Елементи, които вътрешният модул не поддържа, не се показват.)

- Error History:
Историята за грешки може да се провери/изчисти.
- Setting Status List:
Статусът на всяка настройка може да се провери като списък.
- Filter Sign Reset*:
След като филтърът на вътрешния модул е почистен, знакът за филтър може да се нулира.
- Version:
Може да се провери номерът на версията на софтуера на това устройство.
- Test Run ♦
- R.C. Address Setting ♦
- Indoor Unit Address Verification ♦
- Function Setting ♦
- Installer Password Change ♦
- Initialization ♦


Когато е докоснато [Back] при настройки, различни от инициализиране, дисплеят се връща към еcran „Main Menu“. Когато инициализирането е извършено, показва се еcran за настройка при първоначално пускане.

3-9-1 История за грешки

- (1) Докоснете [Error History] на екран „Maintenance“.




- (2) Показва се екран „Error History“. Когато екранът има няколко страници, те могат да се превключват чрез докосване на [Next Page] или [Previous Page].

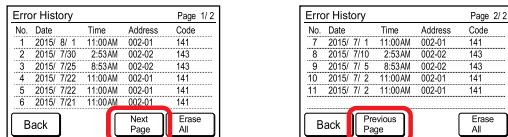

- (3) Когато след потвърждение се натисне [Back], дисплеят се връща към екран „Maintenance“.


Изтриване на история за грешки

- (1) Докоснете [Erase All] на екран „Error History“.
 (2) Показва се екран за потвърждение. Когато е докоснато [Yes] след като историята е изчистена, дисплеят се връща към екран „Error History“.

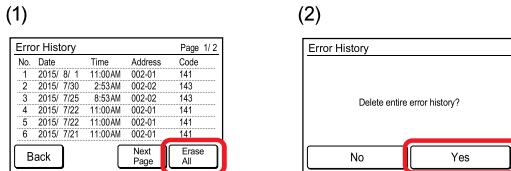


3-9-2 Списък със статус на настройка

- (1) Докоснете [Setting Status List] на екран „Maintenance“.




- (2) Показва се екран „Setting Status List“. Екранът има 5 страници, които се превключват чрез докосване на [Next Page] или [Previous Page].
 (Елементи, които вътрешният модул не поддържа, не се показват.)

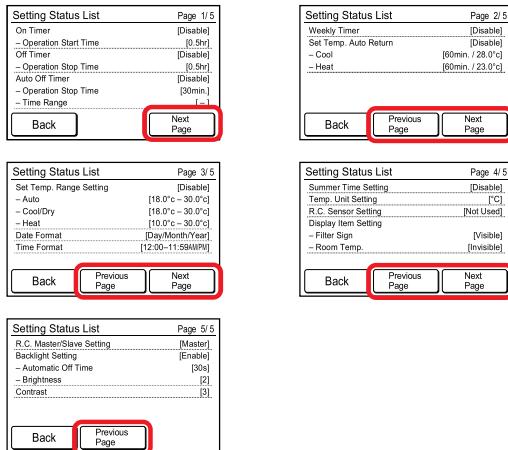

Когато се докосне [Back], дисплеят се връща към екрана за режим на монитора.
 Екран „Maintenance“.


3-9-3 Нулиране на знак за филтър

- (1) Докоснете [Filter Sign Reset] на екран „Maintenance“. След като се покаже екран за прехвърляне на данни, показва се екран „Filter Sign Reset“.
 (2) Когато е докоснато [OK], знакът за филтър на вътрешния модул изчезва и дисплеят се връща към екран „Maintenance“.

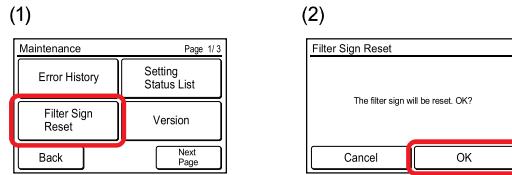

3-9-4 Версия

- (1) Докоснете [Version] на екран „Maintenance“.
 (2) Показва се екран „Version“. Когато се докосне [Back], дисплеят се връща към екран „Maintenance“.

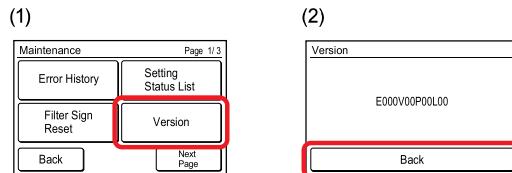

4 СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

4-1 Избирами режими (за VRF система)

Има ограничения за избирами режими в зависимост от състоянието на конфигурацията на системата и експлоатация.

4-1-1 Система за задържане на топлината

- (a) Когато единичен Вътрешен модул, свързан към RB единица могат да се избират всички режими.
- (b) Когато главен Вътрешен модул е част от RB Група, само избрания режим на главния Вътрешен модул (* 1) може да се използва. (*1: „Fan“ не може да бъде избран за Вътрешен модул, включително главния Вътрешен модул.)
- (c) Когато главен Вътрешен модул не е зададен в RB Група, вижте таблицата по-долу.

Статус	Избирами	Не е избирам
Друг Вътрешен модул е в режим на охлаждане.	Cool, Dry	Auto или Custom Auto, Heat, Fan
Друг Вътрешен модул е в операция по изсушаване.	Cool, Dry	Auto или Custom Auto, Heat, Fan
Друг Вътрешен модул е в режим на отопление.	Heat	Auto или Custom Auto, Cool, Dry, Fan
Друг Вътрешен модул е в операция анти замръзване.	Heat	Auto или Custom Auto, Cool, Dry, Fan

4-1-2 Когато Вътрешен модул е свързан само за охлаждане в системата за запазване на топлина

- (a) Вижте таблицата по-долу:

Статус	Избирами	Не е избирам
По всяко време	Auto или Custom Auto, Cool, Dry, Fan	Heat

4-1-3 RB връзка с приоритет в системата за запазване на топлина

- (a) За Вътрешен модул или RB Група от RB приоритетно свързване, вижте таблицата по-долу:

Статус	Избирами	Не е избирам
Приоритет охлаждане се определя от външен вход.	Cool, Dry	Auto или Custom Auto, Heat, Fan
Приоритет отопление се определя от външен вход.	Heat	Auto или Custom Auto, Cool, Dry, Fan

4-1-4 Система за термопомпа

- (a) Вижте таблицата по-долу:

Статус	Избирами	Не е избирам
Друг Вътрешен модул е в режим на охлаждане.	Cool, Dry	Auto или Custom Auto, Heat, Fan
Друг Вътрешен модул е в операция по изсушаване.	Cool, Dry	Auto или Custom Auto, Heat, Fan
Друг Вътрешен модул е в режим на отопление.	Heat	Auto или Custom Auto, Cool, Dry, Fan
Друг Вътрешен модул е в операция анти замръзване.	Heat	Auto или Custom Auto, Cool, Dry, Fan

- (b) Когато главен Вътрешен модул е част от охлаждаща система, само избрания режим на главния Вътрешен модул (* 2) може да се използва. (*2: „Fan“ не може да бъде избран за Вътрешен модул, включително главния Вътрешен модул.)

4-1-5 Приоритетно свързване на Външен модул в система термопомпа


- (a) Вижте таблицата по-долу:

Статус	Избирами	Не е избирам
Приоритет охлаждане се определя от външен вход.	Cool, Dry	Auto или Custom Auto, Heat, Fan
Приоритет отопление се определя от външен вход.	Heat	Auto или Custom Auto, Cool, Dry, Fan

4-2 Еcran за потвърждение, когато настройката е завършена

Екранът за потвърждение, който се показва след като настройката е завършена, се показва за около 3 секунди. Когато този еcran се докосне, дисплеят превключва към следващия еcran.

(Пример за еcran)



4-3 Диапазон на температура, който може да се задава

Диапазонът на температурата, който може да се задава чрез режим на работа и настройка на вътрешния модул, е показан в долната таблица.

Cool/Dry*	18 до 30°C (64 до 88°F) или 20 до 30°C (68 до 88°F)
Heat	VRF система: 10 до 30 °C (48 до 88 °F) Друга система: 16 до 30 °C (60 до 88 °F)
Custom Auto	Също като горния диапазон, но има температури, които не могат да бъдат зададени заради зоната на нечувствителност.
Auto*	18 до 30°C (64 до 88°F) или 20 до 30°C (68 до 88°F)


Забележка

* Долната граница за настройка на температурата е различна в зависимост от мястото на използване.

5 ДРУГИ

5-1 Описание на размерите

Единица: mm (инчове)

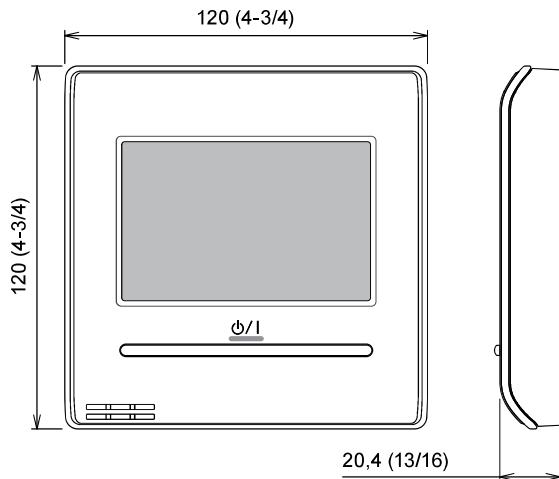

5-2 Спецификации

Име на модел	UTY-RNRGZ*
Входно напрежение	DC 12 V
Консумация на енергия	Макс. 0,3 W
Дисплей	3,8 inch (инчов) FSTN LCD дисплей (255 x 160 точки) със сензорен панел
Диапазон на температура при използване	0 до 40 °C (32 до 104 °F)
Диапазон на влажност при използване	20 до 90 % (без конденз)
Диапазон на температура за съхранение	-10 До 60 °C (14 до 140 °F)
Диапазон на влажност за съхранение	20 до 90 % (без конденз)
Размери [В x Ш x Д mm (инчове)]	120 x 120 x 20,4 (4-3/4 x 4-3/4 x 13/16)
Тегло [g (oz)]	220 (7,76)

5-3 Код за грешка

За подробности за грешките при вътрешния модул или външния модул, когато се проверява съдържанието за грешки, вижте кодовете за грешки във всеки наръчник за монтаж.

Код за грешка	СЪДЪРЖАНИЕ
CC.1	Грешка за датчик
C2.1	Грешка за PCB предаване
12.1	Грешка в комуникация на кабелно дистанционно управление
12.3	Брой допълнителни устройства в системата на кабелното дистанционно управление
12.4	Грешка в пускането на системата на кабелното дистанционно управление
26.4	Дублиране на адрес в системата на кабелното дистанционно управление
26.5	Грешка в настройката на адреси в системата на кабелното дистанционно управление
15.4	Грешка при получаване на данни