


ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (ТИП С КАБЕЛ)

НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

КАБЕЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Запазете този наръчник за бъдещи справки.

Български

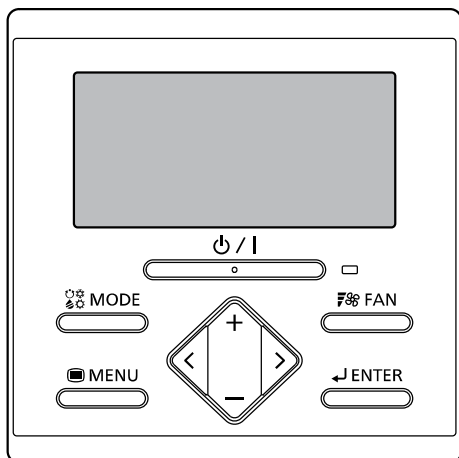

UTY-RNRG

НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ЧАСТ №. 9382563011-02

КАБЕЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ


ВЪВЕДЕНИЕ


■ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ.....	1
■ ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА	2
Терминология.....	2
1. ПРЕГЛЕД И ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ.....	3
1-1. Дисплей.....	3
1-2. Бутон Вкл./Изкл.	3
1-3. LED лампа (индикатор за операция)	3
1-4. Бутон РЕЖИМ.....	3
1-5. Бутон ВЕНТИЛАТОР	3
1-6. +, - Бутони (Бутони за задаване на температурата).....	3
1-7. <, > Бутони	3
1-8. Бутон МЕНЮ.....	3
1-9. Бутон ВЪВЕЖДАНЕ	3
1-10. Сензор за стайна температура (вътрешен)	3
2. МЕНЮТО ЗА НАСТРОЙКИ	4
2-1. Настройка за посоката на въздушния поток.....	4
2-2. Настройка включен таймер	4
2-3. Настройка изключен таймер	5
2-4. Текуща настройка на времето.....	5
2-5. Нулиране на знак за филтър.....	5
2-6. Настройка на икономичен режим	5
3. МЕНЮ 1 НАСТРОЙКИ (за администратор)	6
3-1. Настройка за автоматично изключване на таймера	6
3-2. Настройка на седмичен таймер.....	6
3-3. Настройване на диапазон на зададена температура.....	8
3-4. Задаване на настройка за автоматично връщане на температурата.....	8
4. БЛОКИРАНЕ НА БУТОНИ.....	9
4-1. Защита от деца.....	9
4-2. Частично заключване.....	9
5. СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	9
5-1. За иконите на състоянието.....	9
5-2. Избираеми режими (за VRF система)	9
5-3. Диапазон на температурата, който може да се задава	10
6. ДРУГИ	10
6-1. Описание на размерите.....	10
6-2. Спецификации.....	10
6-3. Кодове за грешки.....	10

ВЪВЕДЕНИЕ

■ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- „ПРЕДПАЗНИТЕ МЕРКИ“, посочени в ръководството, съдържат важна информация, отнасяща се до вашата безопасност. Уверете се, че ги спазвате.
- Моля, запазете това ръководство подръка за бъдеща употреба, например, в случай на преместване или ремонт на устройството.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Този знак обозначава процедури, които, ако не бъдат изпълнени правилно, могат да доведат до смърт или сериозно нараняване на потребителя.
В случай на неизправност (мирис на изгоряло, и т.н.), незабавно спрете работа, изключете електрическия прекъсвач и се консултирайте с оторизиран сервизен персонал.	
Не поправяйте или модифицирайте повреден кабел сами. Нека оторизиран сервизен персонал го направи. Неправилната работа ще доведе до токов удар или пожар.	
При преместване се консултирайте с оторизиран сервизен персонал за деинсталиране и инсталиране на този уред.	
Не докосвайте с мокри ръце. Това може да причини токов удар.	
Ако деца имат достъп до уреда, вземете предпазни мерки, така че да не могат да стигнат до него.	
Не ремонтирате или модифицирате самостоятелно. Това може да причини повреда или авария.	
Не използвайте възпламеними газове в близост до устройството. Това може да причини пожар в резултат на изтичане на газ.	

 ВНИМАНИЕ	Този знак обозначава процедури, които, ако не бъдат изпълнени правилно, могат да доведат до лично нараняване на потребителя или имуществена повреда.
Не поставяйте съдове, съдържащи течност, върху този уред. Това ще доведе до нагряване, пожар или токов удар.	
Не излагайте това устройство директно на вода. Това ще доведе до неприятности, токов удар или прегряване.	
Изхвърляйте опаковъчните материали безопасно. Скъсайте и изхвърлете найлоновите опаковъчни торби така, че децата да не могат да си играят с тях. Съществува опасност от задушаване, ако децата си играят с оригиналните найлонови торби.	
Не поставяйте електрически устройства в рамките на 1 m (40 инча) от този уред. Това може да причини неизправност или повреда.	
Не използвайте пламък близо до това устройство и не поставяйте в близост до нагряващ апарат. Това може да причини неизправност.	
Не докосвайте ключовете с остри предмети. Това ще доведе до нараняване, проблем или токов удар.	
Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или ментални способности, или нямащи опит и познания, освен ако те не са под надзор или инструктирани относно ползването на уреда от лицата, отговорни за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.	

■ ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА

Терминология


Термини, свързани със системата (♦ е за VRF система)

- (a) VRF система ♦:
VRF (Variable Refrigerant Flow) е голяма мулти система, която ефективно климатизира широко разнообразие от места, от големи сгради до частни домове.
- (b) Друга система:
Мулти или единичен тип климатична система, различна от VRF система.
- (c) Система за регенериране на топлината ♦:
Вътрешният модул се свързва с външния модул чрез RB елемент (елемент на охлаждащото звено) в тази система. Налични са RB елементи от единичен тип и 4-системен многопластов тип. Вътрешните модули, свързани към RB модули от различна система, изпълняват операция по охлаждане и отопление едновременно. Вътрешните модули, свързани към външния модул, без да се преминава през RB модул, са само за охлаждане.
- (d) Система за термопомпа:
Това е стандартна система. Вътрешните модули, свързани към един и същ външен модул, не изпълняват операция по охлаждане и отопление едновременно.
- (e) RB група [за системата за регенериране на топлина] ♦:
Група от вътрешни модули, свързани към единичен тип RB модул или всяка система многопластов тип RB модул. Охлаждането и отоплението не се извършват едновременно в RB група.
- (f) R.C. Група (Група дистанционно управление):
Това създава група чрез свързване на вътрешните модули с кабела за дистанционното управление. Всеки един модул от негрупирани вътрешни модули създава R.C. Група. Това е минималният модул за работа.
- (g) Система на хладилен агент:
Това е система, която се състои от вътрешни модули и външни модули, свързани с една и съща тръба за хладилен агент.
- (h) Система ♦:
Това е 1, 2 или повече охлаждащи системи, свързани с един и същи предавателен кабел.
- (i) Централно управление ♦:
Централното дистанционно управление може да управлява няколко R.C. Групи. Има системно устройство за управление, устройство за управление със сензорен панел и централно дистанционно управление.
- (j) Стандартно дистанционно управление:
Стандартното дистанционно управление е дистанционно управление, което управлява 1 R.C. група. Това устройство съответства на това. Това устройство не може да се използва заедно с 3-кабелен тип кабелно дистанционно управление. Безжичното дистанционно управление може да се използва заедно с това устройство.

Термини, свързани с адреса

- (k) Адрес на хладилен кръг ♦:
Това е ID, индивидуално определено за всяка хладилна система, и се използва за управление.
- (l) Адрес на вътрешен модул ♦:
Това е ID, индивидуално определено за всеки вътрешен модул.
- (m) Адрес на дистанционно управление:
Това е индивидуално зададен ID, отделно от адреса на вътрешния модул за вътрешния модул, който създава R.C. Група.
- (n) Адрес на 2-кабелно дистанционно управление:
Това ID се използва за управление и се разпределя за дистанционни управления в R.C. Група, формирана от 2-кабелен тип дистанционни управления и вътрешни модули. Идентификационният номер се състои от 3-цифрен „системен номер“ и 2-цифрен „номер на модул“.
ID се задават автоматично, ако адресът на дистанционните управления на всички вътрешни модули е в R.C. групата е зададен на „0“.
- (o) Системен номер:
Показва вида модул в R.C. групата, формирана от 2-кабелен тип дистанционни управления.
001: Дистанционно управление, 002: Вътрешен модул
- (p) Номер на модул:
Този номер е определен за отделните модули в R.C. групата, формирана от 2-кабелен тип дистанционни управления. Ако адресът на 2-кабелното дистанционно управление се задава ръчно, номерата, които дублират адресите на дистанционното управление в R.C. групата, не може да се използват.


1. ПРЕГЛЕД И ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ

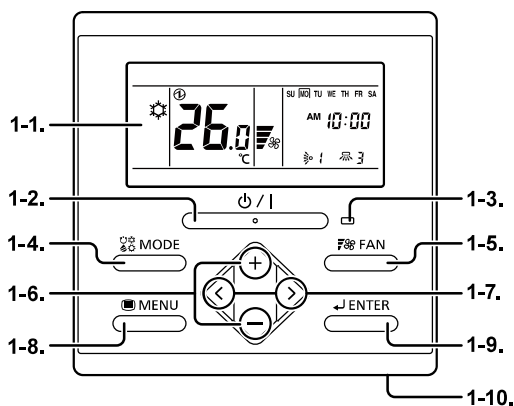


1-1. Дисплей

Показват се следните 2 вида екрани.

Екран за режим на монитора



Настройка на екрана (Пр. настройка за посока на въздушния поток)



„Екран за режим на монитора“ е начален екран на това устройство. Основните операции се извършват в дисплея на екрана.

Вижте индивидуални настройки за настройка на екрана.

1-2. Бутон Вкл./Изкл.

Стартира или спира работата.

Забележка


Бутонът Вкл./Изкл. не може да се използва при екрани, различни от „Екран за режим на монитора“.

1-3. LED лампа (индикатор за операция)

Свети, докато вътрешният модул работи. Премигва, когато се появи грешка.

1-4. Бутон РЕЖИМ

Натиснете бутона [MODE], за да изберете режима на работа.





Забележка

Наличните режими се различават, в зависимост от конфигурацията на системата и типа / експлоатационните условия на вътрешния модул. Режимите, които не са налични, не се показват и се прескачат.

1-5. Бутон ВЕНТИЛАТОР

Чрез натискане на бутона [FAN] ще превключвате между скоростта на вентилатора.

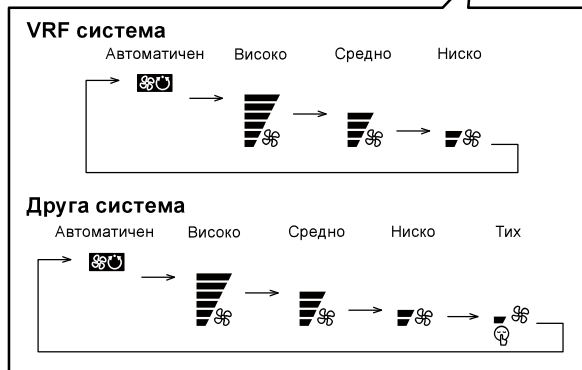


Забележка

Ако е избран Изсушаване, скоростта на вентилатора може да се настрои само на Автоматична.

1-6. +, – Бутони (Бутони за задаване на температурата)

Температурата се задава, докато е показан „Екран за режим на монитора“.

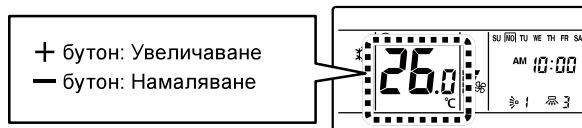

Използва се за избор на елементи на настройка по време на показване на Настройка на екрана.

Забележка

Когато режимът на работа е настроен на „ВЕНТИЛАТОР“, температурата не може да се регулира.

1-7. <, > Бутони

Използва се за избор на елементи на настройка по време на показване на екрана за избор на елементи на настройка.

1-8. Бутон МЕНЮ

Натиснете бутона [MENU], за да се покаже екранът за избор на елементи на настройка. Обърнете се към 2. Меню за настройка.

1-9. Бутон ВЪВЕЖДАНЕ


Използва се за въвеждане на елементи на настройка и настройки.

1-10. Сензор за стайна температура (вътрешен)

Отчита околната температура на модула.

2. МЕНЮТО ЗА НАСТРОЙКИ

- Натиснете бутона [MENU]. Показва се екранът за избор на елемент на настройка.
- Изберете иконата на елемента, който ще се настройва, с бутона [<] или [>]; натиснете бутона [ENTER], за да превключите към екрана за настройка. За подробности относно настройките, вижте описанието на съответната настройка.

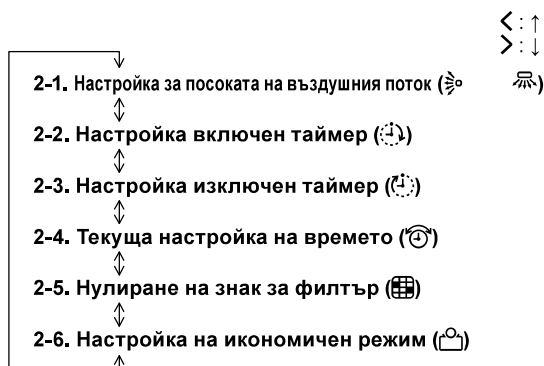


Забележка

Не пристъпвайте към екрана за настройка за елементи без функция, която се отнася до вътрешния модул или елементи с ограничена употреба.

2-1. Настройка за посоката на въздушния поток


- Изберете иконата на настройката за посоката на въздушния поток в меню Настройки. След това натиснете бутона [ENTER].




- Настройте посоките на въздушния поток.

• Коририране на вертикалната посока на въздушния поток

Определете вертикална посока на въздушния поток или циркуляция с бутоните [+] или [-].




+ : ↑
- : ↓




• Коририране на хоризонталната посока на въздушния поток

Определете хоризонтална посока на въздушния поток или циркуляция с бутоните [<] или [>].



< : ←
> : →




- Когато се натисне бутонът [ENTER], дисплеят се връща към „Екран за режим на монитора“.

Забележки



- Определете посоката на въздушния поток с дистанционното управление. Опитът да се преместят жалюзите за посоката на въздушния поток ръчно може да доведе до неправилна експлоатация; в този случай спрете работата и рестартирайте. Жалюзите трябва да започнат да функционират отново правилно.
- По време на охлаждане и изсушаване не настройвайте вертикална посока на въздушния поток на жалюзите в долна позиция за продължителен период от време. Водната пара може да се кондензира в близост до изходния отвор и от климатика може да капят капки вода.
- Режим Циркулация може да спре временно, когато вентилаторът на климатика не работи, или когато работи при много ниски скорости.
- Режим Циркулация не е наличен, в зависимост от модела. Моля, обърнете се към наръчника за експлоатация за вътрешния модул.
- При използване на това устройство, заедно с безжично дистанционно управление, посоката на въздушния поток на вътрешния модул може да не съвпада с посоката, която е посочена на това устройство.
- Когато посоката на въздушния поток е настроена чрез комбинираната употреба на безжично дистанционно управление и този продукт, показваната настройка на посоката на въздушния поток може да се различава от реалната позиция на клапата на вътрешния модул.
- Когато посоката на въздушния поток е настроена чрез комбинираната употреба на безжично дистанционно управление и този продукт, който се намира в същата група на дистанционно управление, показваната настройка на посоката на въздушния поток може да се различава от реалната позиция на клапата на вътрешния модул.

2-2. Настройка включен таймер



- Изберете иконата на настройките на включения таймер в настройките на менюто. След това натиснете бутона [ENTER].



- Настройката се активира с бутоните [+] или [-]. След това натиснете бутона [ENTER]. Ако е зададено на „Активиране“, пристъпете към (3). Ако изберете „Деактивиране“, се върнете в „Екран за режим на монитора“.



- Сверете времето с бутоните [+] или [-].




Забележка

Времето може да бъде настроено в стъпки от 0,5 часа от 0,5 часа до 3,0 часа, след 3,0 часа, което може да бъде настроено до 24,0 часа в стъпки от 1,0 час.


- Когато се натисне бутонът [ENTER], дисплеят се връща към „Екран за режим на монитора“.

2-3. Настройка изключен таймер


- Изберете иконата на настройките на изключения таймер в настройките на менюто. След това натиснете бутона [↵ ENTER].



- Настройката се активира с бутоните [+] или [-]. След това натиснете бутона [↵ ENTER]. Ако е зададено на „Активиране“, пристъпете към (3). Ако изберете „Деактивиране“, се върнете в „Екран за режим на монитора“.



- Сверете времето с бутоните [+] или [-].



Забележка

Времето може да бъде настроено в стъпки от 0,5 часа от 0,5 часа до 3,0 часа, след 3,0 часа, което може да бъде настроено до 24,0 часа в стъпки от 1,0 час.


- Когато се натисне бутонът [↵ ENTER], дисплеят се връща към „Екран за режим на монитора“.

2-4. Текуща настройка на времето



Забележка

Тази функция не може да се използва, ако „Настройката за използване на текущото време“ е зададена на „Не се използва“. За да се промени на „Използва се“, се консултирайте с оторизиран сервизен персонал.


- Изберете иконата на текущата настройка на времето в меню Настройки. След това натиснете бутона [↵ ENTER].



- Изберете формата на времето с бутоните [+] или [-].

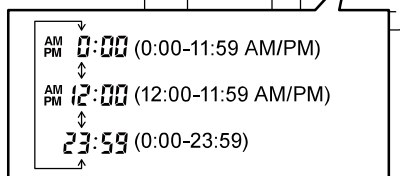


- Натиснете бутона [↵ ENTER].
- Регулиране на текущия ден от седмицата с бутоните [<] или [>]. Около избрания ден се появява „□“.



SU: Неделя	MO: Понеделник	TU: Вторник
WE: Сряда	TH: Четвъртък	FR: Петък
SA: Събота		

- Натиснете бутона [↵ ENTER].


- Изберете час или мин. с бутоните [<] или [>] и настройте стойността с бутоните [+] или [-].



- Когато се натисне бутонът [↵ ENTER], дисплеят се връща към „Екран за режим на монитора“.

2-5. Нулиране на знак за филтър

- Изберете иконата на нулиране на знака за филтъра в настройките на менюто. След това натиснете бутона [↵ ENTER].



- Когато се натисне бутонът [↵ ENTER], дисплеят се връща към „Екран за режим на монитора“. Знакът на филтъра ще изчезне.


Забележка

Друга система:


Функции, фабрично настроени като неактивни, също не се показват на екрана. За да активирате функциите, консултирайте се с оторизиран сервизен персонал.

2-6. Настройка на икономичен режим

- Изберете иконата на икономичната настройка в меню Настройки. След това натиснете бутона [↵ ENTER].



- Настройката се активира с бутоните [+] или [-].



- Когато се натисне бутонът [↵ ENTER], дисплеят се връща към „Екран за режим на монитора“.


За режим ИКОНОМИЧЕН

Икономичният режим може да се зададе от този модул. Настройката за температура се измества автоматично за определен период от време.


Въз основа на температурата, зададена от дистанционното управление, температурата на вътрешния модул се променя малко по малко. Въпреки това, в този случай, температурните показания на дистанционното управление не се променят, тъй като продължава да показва температурата, когато режим ИКОНОМИЧЕН е бил зададен.

3. МЕНЮ 1 НАСТРОЙКИ (за администратор)

- (1) При показан „Екран за режим на монитора“, натиснете и задръжте бутона [MENU] и бутона [<] едновременно в продължение на поне 2 секунди. Показва се екранът за избор на елемент на настройка.



- (2) Изберете иконата на елемента, който ще се настройва, с бутона [<] или [>]; натиснете бутона [↵ ENTER], за да превключите към екрана за настройка. За подробности относно настройките, вижте описанието на съответната настройка.

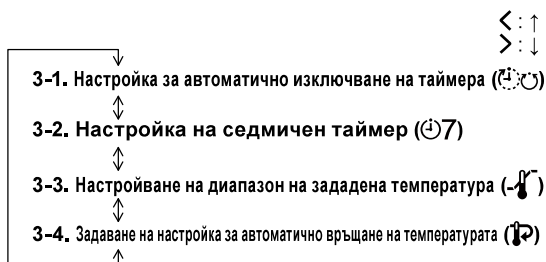


- (3) Връща към този екран след настройка. Назад към „Екран за режим на монитора“, ако бутонът [MENU] и бутонът [<] са натиснати и задръжани едновременно в продължение на поне 2 секунди.

Забележка


Наличните елементи на настройката се различават, в зависимост от настройките, зададени при настройване на оборудването. Операцията не е приложима към елементи, които не могат да бъдат настроени.

3-1. Настройка за автоматично изключване на таймера


- (1) Изберете иконата на настройките за автоматичното изключване на таймера в настройките на Меню 1. След това натиснете бутона [↵ ENTER].



- (2) Настройката се активира с бутоните [+] или [-]. След това натиснете бутона [↵ ENTER]. Ако е зададено на „Активиране“, пристъпете към (3). Ако е настроено на „Деактивиране“, се върнете към екрана „Настройки на Меню 1“.



- (3) Свърете времето с бутоните [+] или [-].



Забележка

Времето може да бъде настроено в стъпки от 0,5 часа от 0,5 часа до 4,0 часа.

- (4) Натиснете бутона [↵ ENTER], за да се върнете към екрана за избор на елементи от Меню 1.

3-2. Настройка на седмичен таймер

Забележка


- Тази функция не може да се използва, ако „Настройката за използване на текущото време“ е зададена на „Не се използва“. За да се промени на „Използва се“, се консултирайте с оторизиран сервизен персонал.

Може да се включи/изключи два пъти на ден. ИЗКЛ. може да се настрои на следващия ден.

<Пример на графици>




- (1) Изберете иконата на настройката на седмичния таймер в настройките на Меню 1. След това натиснете бутона [↵ ENTER].



• Настройте за активирани или деактивирани

- (2) Настройката се активира с бутоните [+] или [-]. След това натиснете бутона [↵ ENTER]. Ако е зададено на „Активиране“, пристъпете към (3). Ако е настроено на „Деактивиране“, се върнете към елементите на Меню 1 за настройка на екрана.



• Поредица настройки за график

Избор на ден от седмицата (или всички дни)

Направете график на Таймер 1

Задайте времето за включване
↓
Изберете режима на работа
↓
Регулиране на температурата
↓
Задайте времето за изключване

Направете график на Таймер 2

Задайте времето за включване
↓
Изберете режима на работа
↓
Регулиране на температурата
↓
Задайте времето за изключване


Назад към Избор на ден от седмицата

* 1: Ако времето за изключване на Таймер 1 е зададено за следващия ден.

* 2: Ако не зададете времето за включване на Таймер 2.

• Избор на ден от седмицата (или всички дни)


- (3) Изберете ден от седмицата с бутоните [<] или [>]. Около избрания ден се появява „□“.




- (4) Натиснете бутона [↵ ENTER].

• Направете график на Таймер 1


- (5) Задайте времето за включване на Таймер 1 с бутоните [+] или [-]. След това натиснете бутона [↵ ENTER].



- (6) Изберете режима на работа. „Запазване“ е зададен по подразбиране. С тази настройка иконите на всички режими са показани по едно и също време.




Ако изберете „Запазване“, ще се продължи режимът на предишната операция. За да укажете определен режим, изберете с бутоните [+] или [-]. За да се върнете към „Запазване“ след указване на режим, натиснете бутона [<].

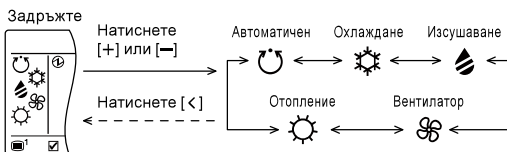


- (7) Натиснете бутона [↵ ENTER]. Ако е зададен „Вентилатор“, пристъпете към (10).

- (8) Регулиране на температурата. „Запазване“ е зададен по подразбиране. С тази настройка се показва „- - -“.




Ако зададете „Запазване“, ще се продължи режимът на предишната операция.

За да укажете определена температура, изберете с бутоните [+] или [-]. За да се върнете към „Запазване“ след указване на температура, натиснете бутона [<].

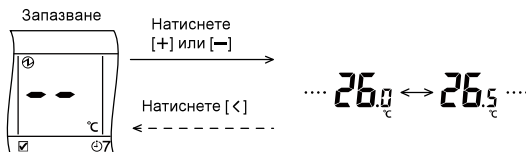


- (9) Натиснете бутона [↵ ENTER].


- (10) Задайте времето за изключване на Таймер 1 с бутоните [+] или [-]. След това натиснете бутона [↵ ENTER].



- (11) Натиснете бутона [↵ ENTER].



- (12) Натиснете бутона [↵ ENTER].




Забележки

- Ако Таймер 1 е изключен на следващия ден, Таймер 2 не може да се настрои. Върнете се към деня на екрана за избор на седмицата на (3).
- Можете да зададете режим и температура, ако настроите ръчно, когато таймерът е изтекъл. Задайте от (11) и (12), ако е необходимо.

• Направете график на Таймер 2

- (13) Задайте времето за включване на Таймер 2 с бутоните [+] или [-]. Ако не настроите Таймер 2, не променяйте „- - -“.




- (14) Натиснете бутона [↵ ENTER]. Ако не настроите Таймер 2, се върнете към деня на екрана за избор на седмицата на (3).

- (15) Задайте график на Таймер 2 чрез извършване на (5) до (12), точно както за Таймер 1.

- (16) Натиснете бутона [↵ ENTER].

- (17) Върнете се към деня на екрана за избор на седмицата на (3). „■“ е прикрепен към деня от седмицата, за който е създаден график, като съдържанието на графика е показано в последователност.




- (18) За да зададете друг ден от седмицата, повторете операции (3) до (17).

- (19) Натиснете бутона [MENU], за да се върнете към екрана за избор на елементи от Меню 1.

• Как да изтриете графика на деня

Изберете ден от седмицата, за който графикът трябва да бъде заличен на деня от екрана за избор на седмица на (3) и натиснете бутона [+].


„■“ на избрания ден от седмицата започва да мига. Графикът се изтрива, когато бутонът [↵ ENTER] е натиснат и дисплеят се връща в деня на екрана за избор на седмица на (3).



• Настройка за почивен ден

Изберете ден от седмицата, за който графикът трябва да бъде деактивиран на деня от екрана за избор на седмица на (3) и натиснете бутона [-].

„■“ се показва под деня от настроената седмица и графикът е деактивиран.








Натиснете бутона [MENU], за да се върнете към екрана за избор на елементи от Меню 1.


Забележки





- Графикът на избрания ден от седмицата е деактивиран в продължение на 1 седмица, считано от зададения ден. Когато избраният ден е преминал, графикът за този ден от седмицата е отново активиран.
- Имайте предвид, че с тази настройка натискането на бутона [+] изтрива графика. Ако неволно натиснете бутона [+] и след това натиснете бутона [MENU], операцията по заличаване се отменя и дисплеят се връща към екрана на (1).

3-3. Настройване на диапазон на зададена температура

- (1) Изберете иконата за настройване на диапазон на зададена температура в настройките на Меню 1. След това натиснете бутона [↵ ENTER].
- (2) Настройката се активира с бутоните [+] или [-]. След това натиснете бутона [↵ ENTER]. Ако е зададено на „Активиране“, пристъпете към (3). Ако е настроено на „Деактивиране“, се върнете към елементите на Меню 1 за настройка на екрана.
- (3) Изберете режима на работа с бутоните [+] или [-]. Редува се показването на горните/долните гранични стойности на текущо избрания режим.
- (4) Натиснете бутона [↵ ENTER].
- (5) Регулиране на горната граница на температурата с бутоните [+] или [-]. След това натиснете бутона [↵ ENTER].
- (6) Регулиране на долната граница на температурата с бутоните [+] или [-].
- (7) Натиснете бутона [↵ ENTER], за да се върнете към екрана за избор на елементи от Меню 1.

3-4. Задаване на настройка за автоматично връщане на температурата

- (1) Изберете иконата за настройване на диапазон за автоматично връщане на температурата в настройките на Меню 1. След това натиснете бутона [↵ ENTER].

- (2) Настройката се активира с бутоните [+] или [-]. След това натиснете бутона [↵ ENTER]. Ако е зададено на „Активиране“, пристъпете към (3). Ако е настроено на „Деактивиране“, се върнете към елементите на Меню 1 за настройка на екрана.
- (3) Изберете режима на работа с бутоните [+] или [-].
- (4) Натиснете бутона [↵ ENTER].
- (5) Регулирайте температурата с бутоните [+] или [-]. След това натиснете бутона [↵ ENTER].
- (6) Свърете времето с бутоните [+] или [-].

Забележка

Времето може да бъде настроено в стъпки от 0,5 часа до 4,0 часа.

- (7) Натиснете бутона [↵ ENTER], за да се върнете към екрана за избор на елементи от Меню 1.

4. БЛОКИРАНЕ НА БУТОНИ

Забележки

- Защитата от деца и частичното заключване могат да се отключат само когато е показан „Екран за режим на монитора“.
- Само следните операции могат да се извършват по време на частично заключване: Вкл./изкл. на режим, настройка на режима, настройка на температурата, настройка на вентилатора, настройка на посоката на въздушния поток, отключване на частичното заключване.
- Ако защитата от деца и частичното заключване са активирани едновременно, защитата от деца има приоритет.

4-1. Защита от деца


- (1) При показан „Екран за режим на монитора“, натиснете и задръжте бутона [MENU] и бутона [ENTER] едновременно в продължение на поне 2 секунди, след което защитата от деца се включва.



- (2) За да отключите, натиснете и задръжте бутона [MENU] и бутона [ENTER] едновременно в продължение на поне 2 секунди.

4-2. Частично заключване

- (1) При показан „Екран за режим на монитора“, натиснете и задръжте бутона [MENU] и бутона [>] едновременно в продължение на поне 2 секунди, след което частичното заключване се включва.



- (2) За да отключите, натиснете и задръжте бутона [MENU] и бутона [>] едновременно в продължение на поне 2 секунди.

5. СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

5-1. За иконите на състоянието

Съдържанието на иконата на състоянието, показана на „Екрана за режим на монитора“, е както следва.

- Грешка
- Аварийно спиране
- Принудително спиране
- В ремонт
- Несъвпадение на режим
- Знак за филтър
- Размразяване
- Възстановяване на масло
- Централно управляван
- Забранена операция
- Защита от деца
- Частично заключване
- Електропроводим
- Режим против замръзване
- Пробно пускане
- Икономичната настройка е активирана
- Настройване на диапазон Настройката за диапазон е активирана
- Таймерът за автоматично изключване е активиран
- Настройката за включен таймер е активирана
- Настройката за изключен таймер е активирана
- Седмичната настройка на таймера е активирана
- Настройване на диапазон Настройката за автоматично връщане е активирана
- Главно дистанционно управление
- Управляван режим
- Сензорът за дистанционно управление е активиран

5-2. Избираеми режими (за VRF система)

Има ограничения за избираеми режими, в зависимост от състоянието на конфигурацията на системата и експлоатацията.

Система за регенериране на топлината

- Когато единичен вътрешен модул е свързан към RB единица, могат да се избират всички режими.
- Когато главен вътрешен модул е част от RB група, само избраният режим на главния вътрешен модул (* 1) може да се използва. (*1: „Вентилатор“ не може да бъде избран за вътрешен модул, включително главния вътрешен модул.)
- Когато главен вътрешен модул не е зададен в RB група, вижте таблицата по-долу.

Статус	Избираеми	Неизбираеми
Друг вътрешен модул е в режим на охлаждане.	Охлаждане, Изсушаване	Автоматично, Отопление, Вентилатор
Друг вътрешен модул е в режим на изсушаване.	Охлаждане, Изсушаване	Автоматично, Отопление, Вентилатор
Друг вътрешен модул е в режим на отопление.	Отопление	Автоматично, Охлаждане, Изсушаване, Вентилатор
Друг вътрешен модул е в режим против замръзване.	Отопление	Автоматично, Охлаждане, Изсушаване, Вентилатор

Когато вътрешен модул е свързан само за охлаждане в системата за регенериране на топлина

(a) Вижте таблицата по-долу:

Статус	Избираеми	Неизбираеми
По всяко време	Автоматично, Охлаждане, Изсушаване, Вентилатор	Отопление

RB връзка с приоритет в системата за регенериране на топлина

(a) За вътрешни модули или RB групи от RB приоритетно свързване, вижте таблицата по-долу:

Статус	Избираеми	Неизбираеми
Приоритет охлаждане се определя от външен вход.	Охлаждане, Изсушаване	Автоматично, Отопление, Вентилатор
Приоритет отопление се определя от външен вход.	Отопление	Автоматично, Охлаждане, Изсушаване, Вентилатор

Система за термопомпа

- (a) Когато главен вътрешен модул е част от охлаждаща система, само избраният режим на главния вътрешен модул (* 2) може да се използва. (*2: „Вентилатор“ не може да бъде избран за вътрешен модул, включително главния вътрешен модул.)
- (b) Когато главен вътрешен модул не е зададен в системата за охлаждане, вижте таблицата по-долу.

Статус	Избираеми	Неизбираеми
Друг вътрешен модул е в режим на охлаждане или отдалечено охлаждане.	Охлаждане, Изсушаване	Автоматично, Отопление, Вентилатор
Друг вътрешен модул е в режим на изсушаване.	Охлаждане, Изсушаване	Автоматично, Отопление, Вентилатор
Друг вътрешен модул е в режим на отопление или отдалечено отопление.	Отопление	Автоматично, Охлаждане, Изсушаване, Вентилатор
Друг вътрешен модул е в режим против замръзване.	Отопление	Автоматично, Охлаждане, Изсушаване, Вентилатор

Приоритетно свързване на външен модул в системата за термопомпа

(a) Вижте таблицата по-долу:

Статус	Избираеми	Неизбираеми
Приоритет охлаждане се определя от външен вход.	Охлаждане, Изсушаване	Автоматично, Отопление, Вентилатор
Приоритет отопление се определя от външен вход.	Отопление	Автоматично, Охлаждане, Изсушаване, Вентилатор

5-3. Диапазон на температурата, който може да се задава

Диапазонът на температурата, който може да се задава чрез режим на работа и настройка на вътрешния модул, е показан в долната таблица.


Охлаждане/Изсушаване*	18 до 30°C (64 до 88°F) или 20 до 30°C (68 до 88°F)
Отопление	VRF система: 10 до 30 °C (48 до 88 °F) Друга система: 16 до 30 °C (60 до 88 °F)
Автоматичен*	18 до 30°C (64 до 88°F) или 20 до 30°C (68 до 88°F)

Забележка

* Долната граница за настройка на температурата е различна в зависимост от мястото на използване.

6. ДРУГИ

6-1. Описание на размерите

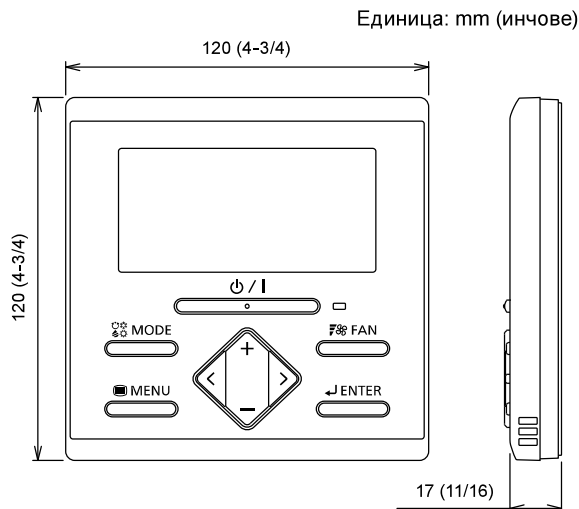


6-2. Спецификации

Име на модел	UTY-RNRG
Входно напрежение	DC 12 V
Консумация на енергия	Макс. 0,2 W
Дисплей	Монохромен LCD дисплей
Диапазон на температура при използване	0-46 °C (32-114 °F)
Диапазон на влажност при използване	0 до 90% (без кондензация)
Диапазон на температура за съхранение	-20-70 °C (-4-158 °F)
Диапазон на влажност за съхранение	0 до 90% (без кондензация)
Размери [B × Ш × Д mm (инчове)]	120 × 120 × 17 (4-3/4 × 4-3/4 × 11/16)
Тегло [g (oz)]	170 (6)

6-3. Кодове за грешки

Това се появява автоматично на дисплея, ако възникне грешка.

- Ако възникне грешка, следният дисплей ще бъде показан. (Ще се появи „▲“ на „Екрана за режим на монитора“)
- Ако се показва „▲“, веднага спрете климата и се консултирайте с оторизиран сервизен персонал.

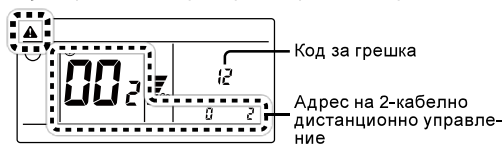

FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan